

APZIŅOŠANAS PLĀNS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS
ПЛАН ОПОВЕЩЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
SIA KU "Omega Holding", OBJEKTĀ, Daugavpilī, Jelgavas ielā 2a.

Nepiederošās personas iekļūšanas objektā Проникновение постороннего лица на объект	Ūdens padeves pārtraukšana Прекращение водоснабжения	Elektroenerģijas padeves pārtraukšana Прекращение подачи электроэнергии	Jebkuri tehnoloģisko un palīgiekārtu bojājumi Любые нарушения в работе технологического и вспомогательного оборудования	Rūpnieciskā avārija, bīstamo iekārtu avārija Промышленная авария, авария опасного оборудования	Naftas produktu noplūde Утечка нефтепродуктов	Ugunsgrēks Пожар
4; 10	6; 3	5; 3	3	3; 1; 4; 2; 9; 7; 8; 11	3; 1; 2; 4; 8; 7; 9	1; 3; 2; 4; 7; 9

(4) Policija Полиция
9-02, 9-110,
9-65403302

(7) Daugavpils pilsētas dome
Даугавпилсская городская дума
9-65476062, 9-28236939

(8) Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Даугавпилское региональное управление среды
9-65423219, 9-29193956,
9-28343837. 9-28366886

(9) SIA "Latvijas propāna gāze"
9-654 31363, 9-65431364,
9-28234351

(11) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Центр защиты прав потребителей
9-673388645, 9-67388647

(3) Atbildīgais par ugunsdrošību , bīstamo iekārtu ekspluatāciju un vides aizsardzību objektā S.Šatrovam
Ответственный за пожарную безопасность, эксплуатацию опасного оборудования и охрану среды на объекте С.Шатрову
7042, 9-29487421

(10) Objekta vadība
Руководство объекта
1) Darba laikā
В рабочее время
100 (101), 9-654 07612
2) Ārpus darba laika В нерабочее время
SIA KU "Omega Holding" izpilddirektoram (objekta Civilās aizsardzības priekšniekam): I.Jemeljanovam – **9-26364857**
SIA "Euro Energo Company" valdes loceklim R.Stepanovam – **7087; 9-26401471**

(1) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Государственная пожарно-спасательная служба
9-112, 9-01, 9-65430854, 9-65455839

(2) Neatliekamā medicīniskā palīdzība
Неотложная медицинская помощь
9-03, 9-113, 9-67337300

(5) Elektrotīklu avārijas dienests
Аварийная служба электросетей
9-80200404, 9-65476100

(6) Ūdensvada un kanalizācijas avārijas dienests
Аварийная служба водопровода и канализации
9-65424251

**DAUGAVPILS NAFTA BĀZES (Jelgavas iela 2a, Daugavpils)
TRAUKSMES UN APZIŅOŠANAS SISTĒMAS
IEDARBINĀŠANAS KĀRTĪBA**

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība nosaka trauksmes un apziņošanas sistēmas (turpmāk sistēma) izmantošanas kārtību, sistēmas mērķi un uzdevumus, kā arī darbinieku pienākumus sistēmas darbības nodrošināšanā.
2. Sistēmas mērķis ir brīdināt un informēt objekta darbiniekus un iedzīvotājus, kas var atrasties objekta tuvumā, avāriju, ugunsgrēku vai tās draudu gadījumā, kā arī citās ārkārtējas situācijās.
3. Atbilstoši šo noteikumu 2.punktā noteiktajam mērķim:
 - 3.1. trauksmes uzdevums ir nodrošināt trauksmes sirēnas darbību objekta darbinieku un blakus esošo iedzīvotāju brīdināšanai;
 - 3.2. apziņošanas uzdevums ir: ziņot par avāriju, negadījumu vai citu ārkārtējo situāciju.

II. Sistēmas sastāvdaļas

4. Sistēmā ietilpst:
 - 4.1. trauksmes sirēna (apsardzes postenī Nr. 1), ko kontrolē un iedarbina ar rīkojumu nozīmētie darbinieki;
 - 4.2.apziņošanas plāns ārkārtējās situācijās.
 - 4.3.informācijas buklets iedzīvotāju un komersantu, kurus var tieši ietekmēt rūpnieciskā avārija informēšanai.

III. Objekta darbinieku pienākumi sistēmas darbības nodrošināšanā


5. Objekta darbiniekiem sistēmas darbības nodrošināšanā ir šādi pienākumi:
 - 5.1. uzturēt objektā esošo trauksmes sirēnu tehniskā kārtībā;
 - 5.2. apdraudējuma, ārkārtējas situācijas, ugunsgrēka vai cita negadījumā gadījumā apziņot objekta vadību un valsts institūcijas atbilstoši apziņošanas plānam ārkārtējās situācijās.
 - 5.3. informēt iedzīvotājus un komersantus kurus var tieši ietekmēt rūpnieciskā avārija par rīcību rūpnieciskas avārijas gadījumā.

IV. Sistēmas iedarbināšanas kārtība

6. Trauksmes sirēnu ieslēdz un raida ne mazāk ka 5 minūtes ilgu skaņas signālu ar vadības rīkojumu norīkotie darbinieki sekojošos gadījumos:
 - 6.1. ugunsgrēks dzelzceļa estakādē;
 - 6.2. ugunsgrēks tehnoloģiskā sūkņu stacijā vai/un manifoldu telpā;
 - 6.3. ugunsgrēks rezervuāru parkā;
 - 6.4. ugunsgrēks autocisternu uzpildes sistēmā;
 - 6.5. dzelzceļa cisternas sabrukums un degvielas noplūde;
 - 6.6. degvielas uzglabāšanas rezervuāra sabrukums un degvielas noplūde;
 - 6.7. autocisternas sabrukums naftas bāzes teritorijā un degvielas noplūde.
7. Pēc trauksmes sirēnas ieslēgšanas sistēmā iesaistīto darbinieku pienākums veikt objekta vadības un valsts iestāžu informēšanu atbilstoši apziņošanas plānam ārkārtējās situācijās.
8. Par objekta trauksmes un apziņošanas sistēmas iedarbināšanu objekta civilās aizsardzības vadītājs nekavējoties ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

GODĀTIE IEDZĪVOTĀJI !

SIA KU “OMEGA HOLDING” NAFTAS BĀZES ATRAŠANĀS VIETA

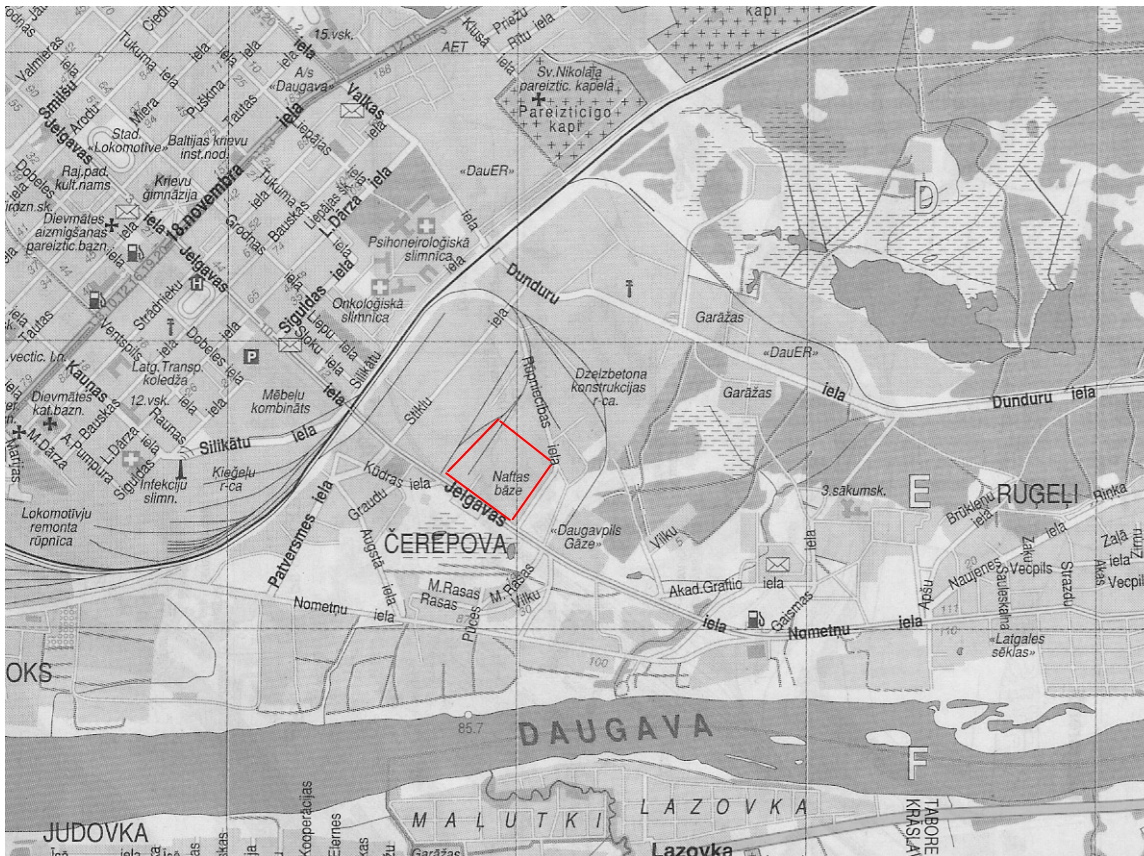

Informācijas buklets ir paredzēts, lai informētu apkārtnējos iedzīvotājus un blakus esošo uzņēmumu darbiniekus par rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā SIA KU “Omega Holding” naftas bāzē, kad eksistē iespējamie draudi pilsētas iedzīvotājiem, kas dzīvo un pastāvīgi strādā SIA KU “Omega Holding” naftas bāzes tuvumā.

SIA KU “Omega Holding” naftas bāze atrodas Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī.

Naftas bāzē tiek veikta benzīna, dīzeļdegvielas, slānekļa eļļas pieņemšana, uzglabāšana rezervuāros un pārkraušana autocisternās.

**Glābšanas dienestu vienotais
tālruna numurs:**

112

**KUR ZVANĪT EKSTREMĀLĀS
SITUĀCIJĀS**

(Ja apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums, vide)



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Latgales brigāde

112; 01 vai 65407100

Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde

112; 02; 110 vai 65403302

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

112; 03; 113 vai 65405252

Daugavpils pilsētas dome

65476062; 28236939

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

65423219; 29193956; 28366886;

28343837 vai 27854323

BĪSTAMĀS ĶĪMISKĀS VIELAS

Benzīns ir caurspīdīgs šķidrums ar naftas ogļūdeņražu vieglu smaržu, vieglāks par ūdeni, īpaši viegli uzliesmojošs, bīstams cilvēku veselībai un videi. Izmanto kā degvielu iekšdedzes dzinējiem.

Dīzeļdegviela ir gaiši dzeltens šķidrums ar zilganu toni un specifisku smaržu, vieglāka par ūdeni, uzliesmojoša, bīstama cilvēku veselībai un videi. Izmanto kā degvielu iekšdedzes dzinējiem un krāšņu kurināmo.

Slānekļu eļļa ir viskozs šķidrums no gaiši brūnas krāsas līdz melnai krāsai, nešķīst ūdenī, degoša, bīstama cilvēku veselībai un videi. Izmanto kā krāšņu kurināmo.

AVĀRIJAS SEKAS UN SAINDĒŠANĀS SIMPTOMI

Avārijas sekas ir atkarīgas no izplūdušo ķīmisko produktu daudzuma, noplūdes intensitātes un vietas, meteoroloģiskajiem apstākļiem, kā arī citiem faktoriem.

Benzīna, dīzeļdegvielas, slānekļu eļļas tvaiki rada risku cilvēku veselībai, kairina elpošanas sistēmu, var ietekmēt centrālo nervu sistēmu. Ielpojot tos lielā koncentrācijā, var rasties reibonis, vājums, koordinācijas traucējumi, temperatūras pazemināšanās. Benzīna tvaiku ieelpošana lielā daudzumā var izraisīt elpceļu iekaisumu, ķīmisko pneimoniju. Iepriekš minēto produktu ilgstoša saskarsme ar ādu var izraisīt ādas attaukošanos un dermatītu. Ja rodas iepriekš minētie veselības traucējumi, nekavējoties griezies pēc medicīniskās palīdzības pa tālruni **112, 03**

Benzīna, dīzeļdegvielas un slānekļu eļļas degšanas procesā veidojas dūmi, kas satur oglekļa oksīdu (tvaņa gāzi), ogļskābo gāzi, slāpekļa oksīdus, izplatās liels siltuma starojums. Naftas bāzē uzglabāto ķīmisko produktu degšanas gadījumā var gūt ķermeņa un elpceļu apdegumu un saindēties ar degšanas produktiem.

Benzīns un dīzeļdegviela, iztvaikojot un sajaucoties ar gaisu, rada sprādzienbīstamu vielu maisījumu, kas var eksplodēt uguns, dzirksteļu avotu iedarbības un statiskās elektrības izlādēšanās rezultātā. Eksplozijas gadījumā izplatās pārspiediena vilnis un siltuma starojums. Cilvēki var iegūt ievainojumus ar lidojošiem priekšmetiem, kā arī ciest spiediena iedarbības un karstuma efekta rezultātā.

RĪCĪBA BĪSTAMO ĶĪMISKO PRODUKTU NOPLŪDES, UGUNSGRĒKA UN SPRĀDZIENA GADĪJUMOS

Ja SIA KU “Omega Holding” naftas bāzē nostrādā trauksmes sirēna, un tā darbojas ilgstoši, zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. **112**.

Turpmākai iedzīvotāju informēšanai var tikt izmantoti plašsaziņas līdzekļi un elektroniskie sabiedrības saziņas līdzekļi.

Atrodoties telpās:

- Pārtrauciet jebkuru saimniecisko un citu darbību, kuras rezultātā var rasties dzirksteles vai uzliesmot uguns.
 - Atvienojiet no elektrofikla visas elektroierīces.
 - Izslēdziet mehānismu darbojošos dzinējus.
 - Neatstājiet telpas, aiztaisiet logus, durvis, ventilācijas lūkas, dūmvadus, izslēdziet kondicionierus, noblīvējiet logu, durvju un ventilācijas lūku spraugas ar ūdenī samērcētu audumu vai citu materiālu.
 - Veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā (apgrūtināta elpošana, elpošanas ceļu iekaisums, īslaicīgs samaņas zudums) nekavējoties izsauciet neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi pa tālruni **112, 03**
 - Atstājiet telpas tikai pēc atbildīgo valsts institūciju paziņojuma saņemšanas pa radio, televīziju vai ar glābšanas dienesta skaļruņu palīdzību.
 - Ja iespējams, pārliecinieties, vai informēti par avāriju kaimiņi, vai prot atbilstoši rīkoties.
- ### Atrodoties ārpus telpām:
- Meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam (lai vējš pūstu no sāniem).
 - Ja ir apgrūtināta elpošana, iemērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ūdenī un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas.
 - Ja jūtama veselības stāvokļa pasliktināšanās, nekavējoties izsauciet neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi pa tālruni **112, 03**
 - Nelietojiet atklātu uguni.

- Autovadītājiem, atrodoties apdraudētajā zonā un saņemot signālu par avāriju automobiļa kustības laikā, ir nepieciešams ātrāk aizbraukt no apdraudētās teritorijas. Ja automobiļa dzinējs ir izslēgts, iedarbināt to nedrīkst, apdraudēto teritoriju nepieciešams atstāt, virzoties no naftas bāzes pretējā virzienā.

EVAKUĀCIJA

Informācija par evakuācijas nepieciešamību un papildus norādījumi tiks sniegti pa radio un televīziju vai ar glābšanas dienesta skaļruņu palīdzību.

Evakuācijas gadījumā ieteicams ņemt līdzi personas apliecinošus dokumentus, skaidru naudu, vērtslietas, pārtikas rezerves un dzeramo ūdeni, nepieciešamo apģērbu, medicīnisko aptieciņu un nepieciešamās zāles.

Pirms evakuācijas noslēdziet elektrības, gāzes un ūdens padevi.

Dariet zināmu kaimiņiem par evakuācijas izziņošanu un palīdziet bērniem, invalīdiem un veciem cilvēkiem sagatavoties evakuācijai.

Neceliet paniku un saglabāiet mieru!

UZŅĒMUMA ADRESE, KONTAKTTĀLRUŅI

SIA KU “Omega Holding” naftas bāzes adrese ir Jelgavas ielā 2a, Daugavpils.

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni **65407612**. Iepazīties ar objekta rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un saņemt nepieciešamo papildinformāciju Jūs varat, griežoties personīgi pie SIA KU “Omega Holding” vadības.

LĪGUMS

Par sadarbību un informācijas apmaiņu ārkārtējās situācijās
Daugavpilī

01.05.2008.

Nr. D-9-11

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas propāna gāze", reģistrācijas Nr.LV40003493561, tās valdes priekšsēdētāja Abi Živa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopuzņēmums "OMEGA HOLDING", reģistrācijas Nr.LV51503025901, juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-105, Rīga, LV-1045, tās valdes locekles Lilijs Belovas personā no otras puses, bet abas līgumslēdzējas puses kopā "Puses", noslēdz līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets

Puses apņemas nodrošināt sadarbību un savlaicīgu informācijas apmaiņu ārkārtēju situāciju gadījumos (rūpniecisko avāriju, ugunsgrēku gadījumos) pušu objektos: SIA KU "OMEGA HOLDING" Daugavpils naftas bāzē, kas atrodas Jelgavas ielā 2a, Daugavpilī un SIA "Latvijas propāna gāze" Daugavpils Akcizēto preču noliktavā, kas atrodas Jelgavas ielā2, Daugavpilī.

2.Pušu pienākumi un tiesības

Puses apņemas:

2.1. rūpniecisko avāriju, draudu vai nevēlamu notikumu gadījumos vienā Objektā organizēt cita objekta informēšanu, sniedzot informāciju par:

2.1.1. nevēlama notikuma vai avārijas veidu un īsu raksturojumu (piemēram, ugunsgrēks, sprādziens, bīstamu vielu noplūde), kā arī tā apjomu un nozīmību;

2.1.2. prognozes, kas raksturotu nevēlama notikuma vai rūpniecisko avāriju, kā arī tā iespējamo attīstību;

2.1.3. risku, ko rūpnieciskā avārija rada Objektā un tās kaitīgo ietekmi uz apkārtnes iedzīvotājiem un cilvēkiem, kas atrodas Objekta tuvumā, vidī un citu Objektu;

2.1.4. ziņas par avārijā iesaistītajām bīstamajām vielām, vielu bīstamās īpašības;

2.1.5. ziņas par darbinieku evakuācijas nepieciešamību;

2.1.6. ziņas par tehnoloģisko iekārtu apstādinašanas nepieciešamību;

2.1.7. ziņas par pasākumiem, kas nepieciešami rūpnieciskās avārijas ierobežošanai, likvidēšanai vai seku samazināšanai;

2.1.8. ziņas par pasākumiem, kas saskaņoti ar pilsētas civilās aizsardzības štābu.

2.2. Organizēt praktiskās nodarbības, iesaistot VUGD Daugavpils brigādi, lai pārbaudītu Objektu darbinieku savstarpēju rīcību rūpniecisku avāriju gadījumos.

SIA "Latvijas propāna gāze"

Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067

Objekta adrese: Jelgavas ielu 2, Daugavpils

Kontakttālruni: 28234330, 654-31364

Diennakts tālruni: 654-31363, 8000404

Reģ.Nr.LV40003493561

AS "Parex banka"

kods: PARXLV22

Konts (IBAN): LV49 PARX 0006 4421 6002 1

SIA KU "OMEGA HOLDING"

Katrīnas dambis 14-105, Rīga, LV-1045

Objekta adrese: Jelgavas ielu 2a, Daugavpils

Kontakttālruni:

654-07618,26432371 (Viktors Minčenko)

Diennakts tālruni: 654-07637

Reģ.Nr.LV51503025901

SEB Unibanka

Kods: UNLALV2X

Konts (IBAN):LV40UNLA0005012467131

Valdes priekšsēdētājs



Valdes locekle



L.Belova