



GS2
60 moduļu
vietas
IP=>31

Puzst - 110.0 kW
Papr - 82.5 kW
Iuzst - 167.17 A
Iapr - 125.4 A
n - 0.75
U - 230/400 V

Nomainīt uz 50 A

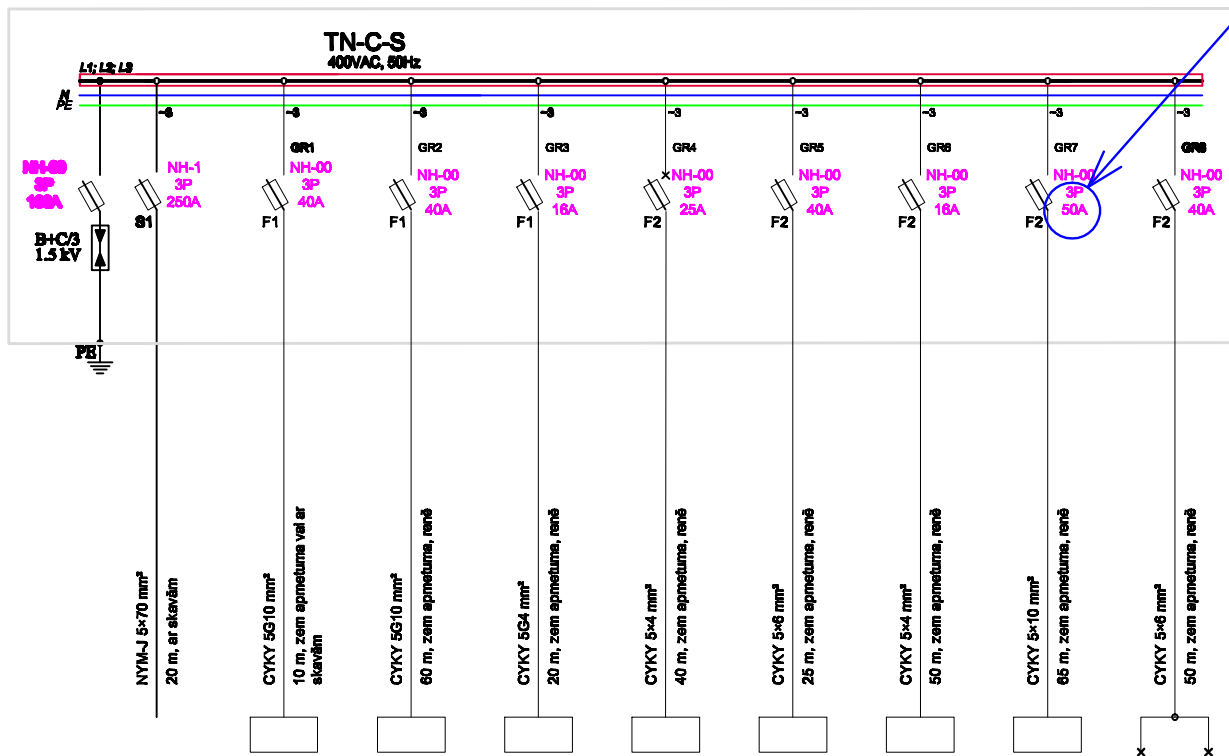

US 82.5 kW 125.4 A	SS0.1 18.8 kW 28.54 A	SS0.2 21.2 kW 32.28 A	SPB 4.20 kW 6.40 A	SPZ 11.4 kW 17.3 A	SS0.3 21.6 kW 33.0 A	SS0.4 4.00 kW 4.00 A	SS0.5 16.0 kW 24.3 A	P.I.; P.m. 20.0 kW 30.4 A
Uzskaites sadale US telpā 028 (sporta korpusā)	Sadale SS0.1 , telpā 028	Sadale SS0.2 , telpā 050	Sīdžu pults baseina telpai telpā Nr.128	Sīdžu pults sporta zālei telpā Nr.231	Sadale ventilatoru AHU3+6	Sadale siltummezglam	Sadale baseinam	Pirts

<div></div> <div>Emeslīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālrunis: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv</div>				<div>Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils</div>				<div>ARHĪVA NR.: LV-64-1</div>			<div>DATUMS:</div>		
								<div>PASŪTĪJUMS: LV-64</div>			<div>EL</div>		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>OBJEKTS: Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokāņa ielā 33, Daugavpilī</div>				STADIJA	LAPA	LAPAS			
								VA	3.I				
Būvpr.d.v.	N. Biters			<div>LAPAS NOBAUKUMS: Galvenās sadales GS2 aprēķinu shēma (izmaiņas)</div>				MĒROGS:	1:1				
Izstr.	N. Biters												