


SS 0.5(baseins)  
48 moduļu vietas  
IP=>x5

Puzst - 29.1 kW  
Papr - — kW  
Iuzst - 44.25 A  
Iapr - — A  
n - —  
U - 230/400 V

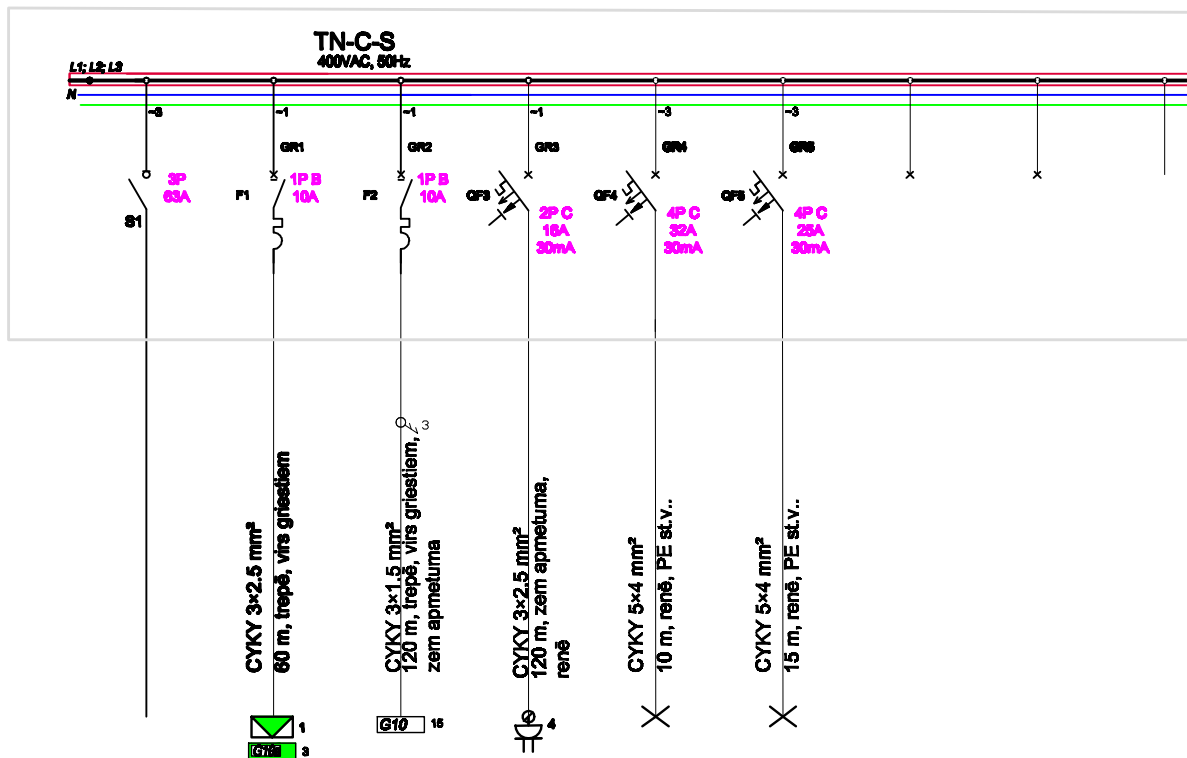

G82  
16.0kW  
24.3 A

Galvenā sadale  
G8-2, Gr.7

0.25 kW  
1.14 A

Drošības apgaismojums  
0. stāva telpa Nr.054

0.95 kW  
4.23 A

Apgaismojums 0. stāva zem  
baseinu telpā  
Nr. 054;056

3.00 kW  
13.64 A

Rozātes 0. stāva telpā  
Nr.054;056

E1  
15.00 kW  
22.80 A


Lielais baseins

E2  
10.00 kW  
15.20 A

Mazais baseins

## Piezīmes.

1. Jaudas precizēt pēc jauno, nomaināmo agregātu uzstādīšanas.

 Emeslīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālrunis: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils			ARHĪVA NR.: LV-64-1	DATUMS:
							PASŪTĪJUMS: LV-64	EL
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī			STADIJA VA	LAPA 21
Būvpr.d.v.	N. Bīters			LAPAS NOBAUKUMS: Sadale SS0.5 aprēķinu shēma (izmaiņas)			MĒROGS: 1:1	
Izstr.	N. Bīters							