



Baseina siltummaiņa pieslēguma shēma

Nodrošināt: ūdens daudzums no apkures katla 50 litri/min, spiediena zudumi 0.7 H(m), ūdens temperatūra 60-80 C

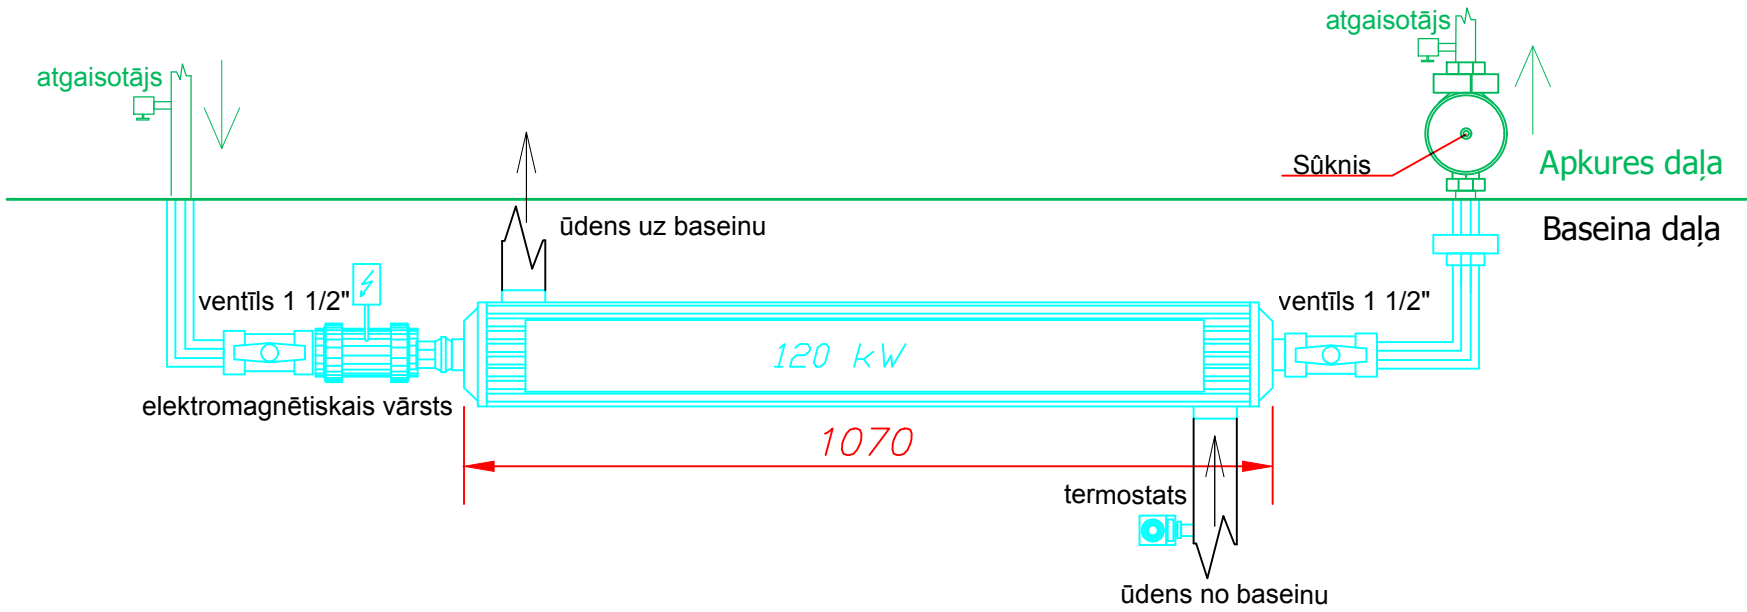


Baseina siltummaiņa pieslēguma shēma


Nodrošināt: ūdens daudzums no apkures katla 35 litri/min, spiediena zudumi 0.4 H(m), ūdens temperatūra 60-80 C



Baseina pirmreizējās uzpildes un automātiskās papildināšanas cauruļvadu pieslēgums



nodrošina ģenerāluzņēmējs (zaļš)

Objekts:					Atbildīgais projektētājs:			
Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaīņa					Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046, Reģ. Nr. LV 40003673904			
Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpils					Tālrs.: +371 7201880; 7201882, Fakss: +371 7201881, lusiv@lusiv.lv			
Amats	V., Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs:	Daugavpils pilsētas dome	Stadija	Lapa	Lapas
					reģ. Nr.90000077325	TP	TP 5	TP 14
					K.Valdemāra iela 1, Daugavpils			
Dalās vad.	J.Bebrišs			Rasējums:	Inženierpievadi tehniskajā telpā/ paskaidrojumi	 LATINWEST 12-76 Ūdens, LV-1007, Rīga, Latvija		
Izstrād.	K. Baltiņš							
			06.06.2017					