


APZĪMĒJUMI

- N1 - ventilācijas sistēmas apzīmējums
Ø315 - gaisa vada izmērs (diametrs)
990m³/h - gaisa daudzums (m³/h)
NOVA-B-2-1-H+ODEN-1-200x100 - pieplūdes/nosūces reste (marka-izmers)
DVSP-100 - pieplūdes difuzors (marka-izmers)
DVSN-100 - nosūces difuzors (marka-diametrs)
Optima-R100 - motorizēts regulējošs vārsts (marka-diametrs)
RDR100/30 - regulējošs vārsts (marka-diametrs-gaisa daudzums)
RSK100 - vienvirziena vārsts (marka-diametrs)
SKP-01-400 - ugunsdrošības vārsts (marka-diametrs)

- trokšņa slāpētājs
 - regulējošs vārsts
 - ugunsizturīgs vārsts
 - motorizēts vārsts

PIEZĪMES

- Augstuma atzīmes metros, pārējie izmēri mm.
- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliedzina par rasējuma sniegtajiem izmēriem un neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
- Augstuma atzīmes precizēt uz vietas
- Ugunsizturīgie vārsti paredzēti ar kustošiem drošinātājiem (temperatūra 72 °C) ugunsizturības klase EI 60.
- CO2 sensorus izvietot 1,2m virs grīdas.

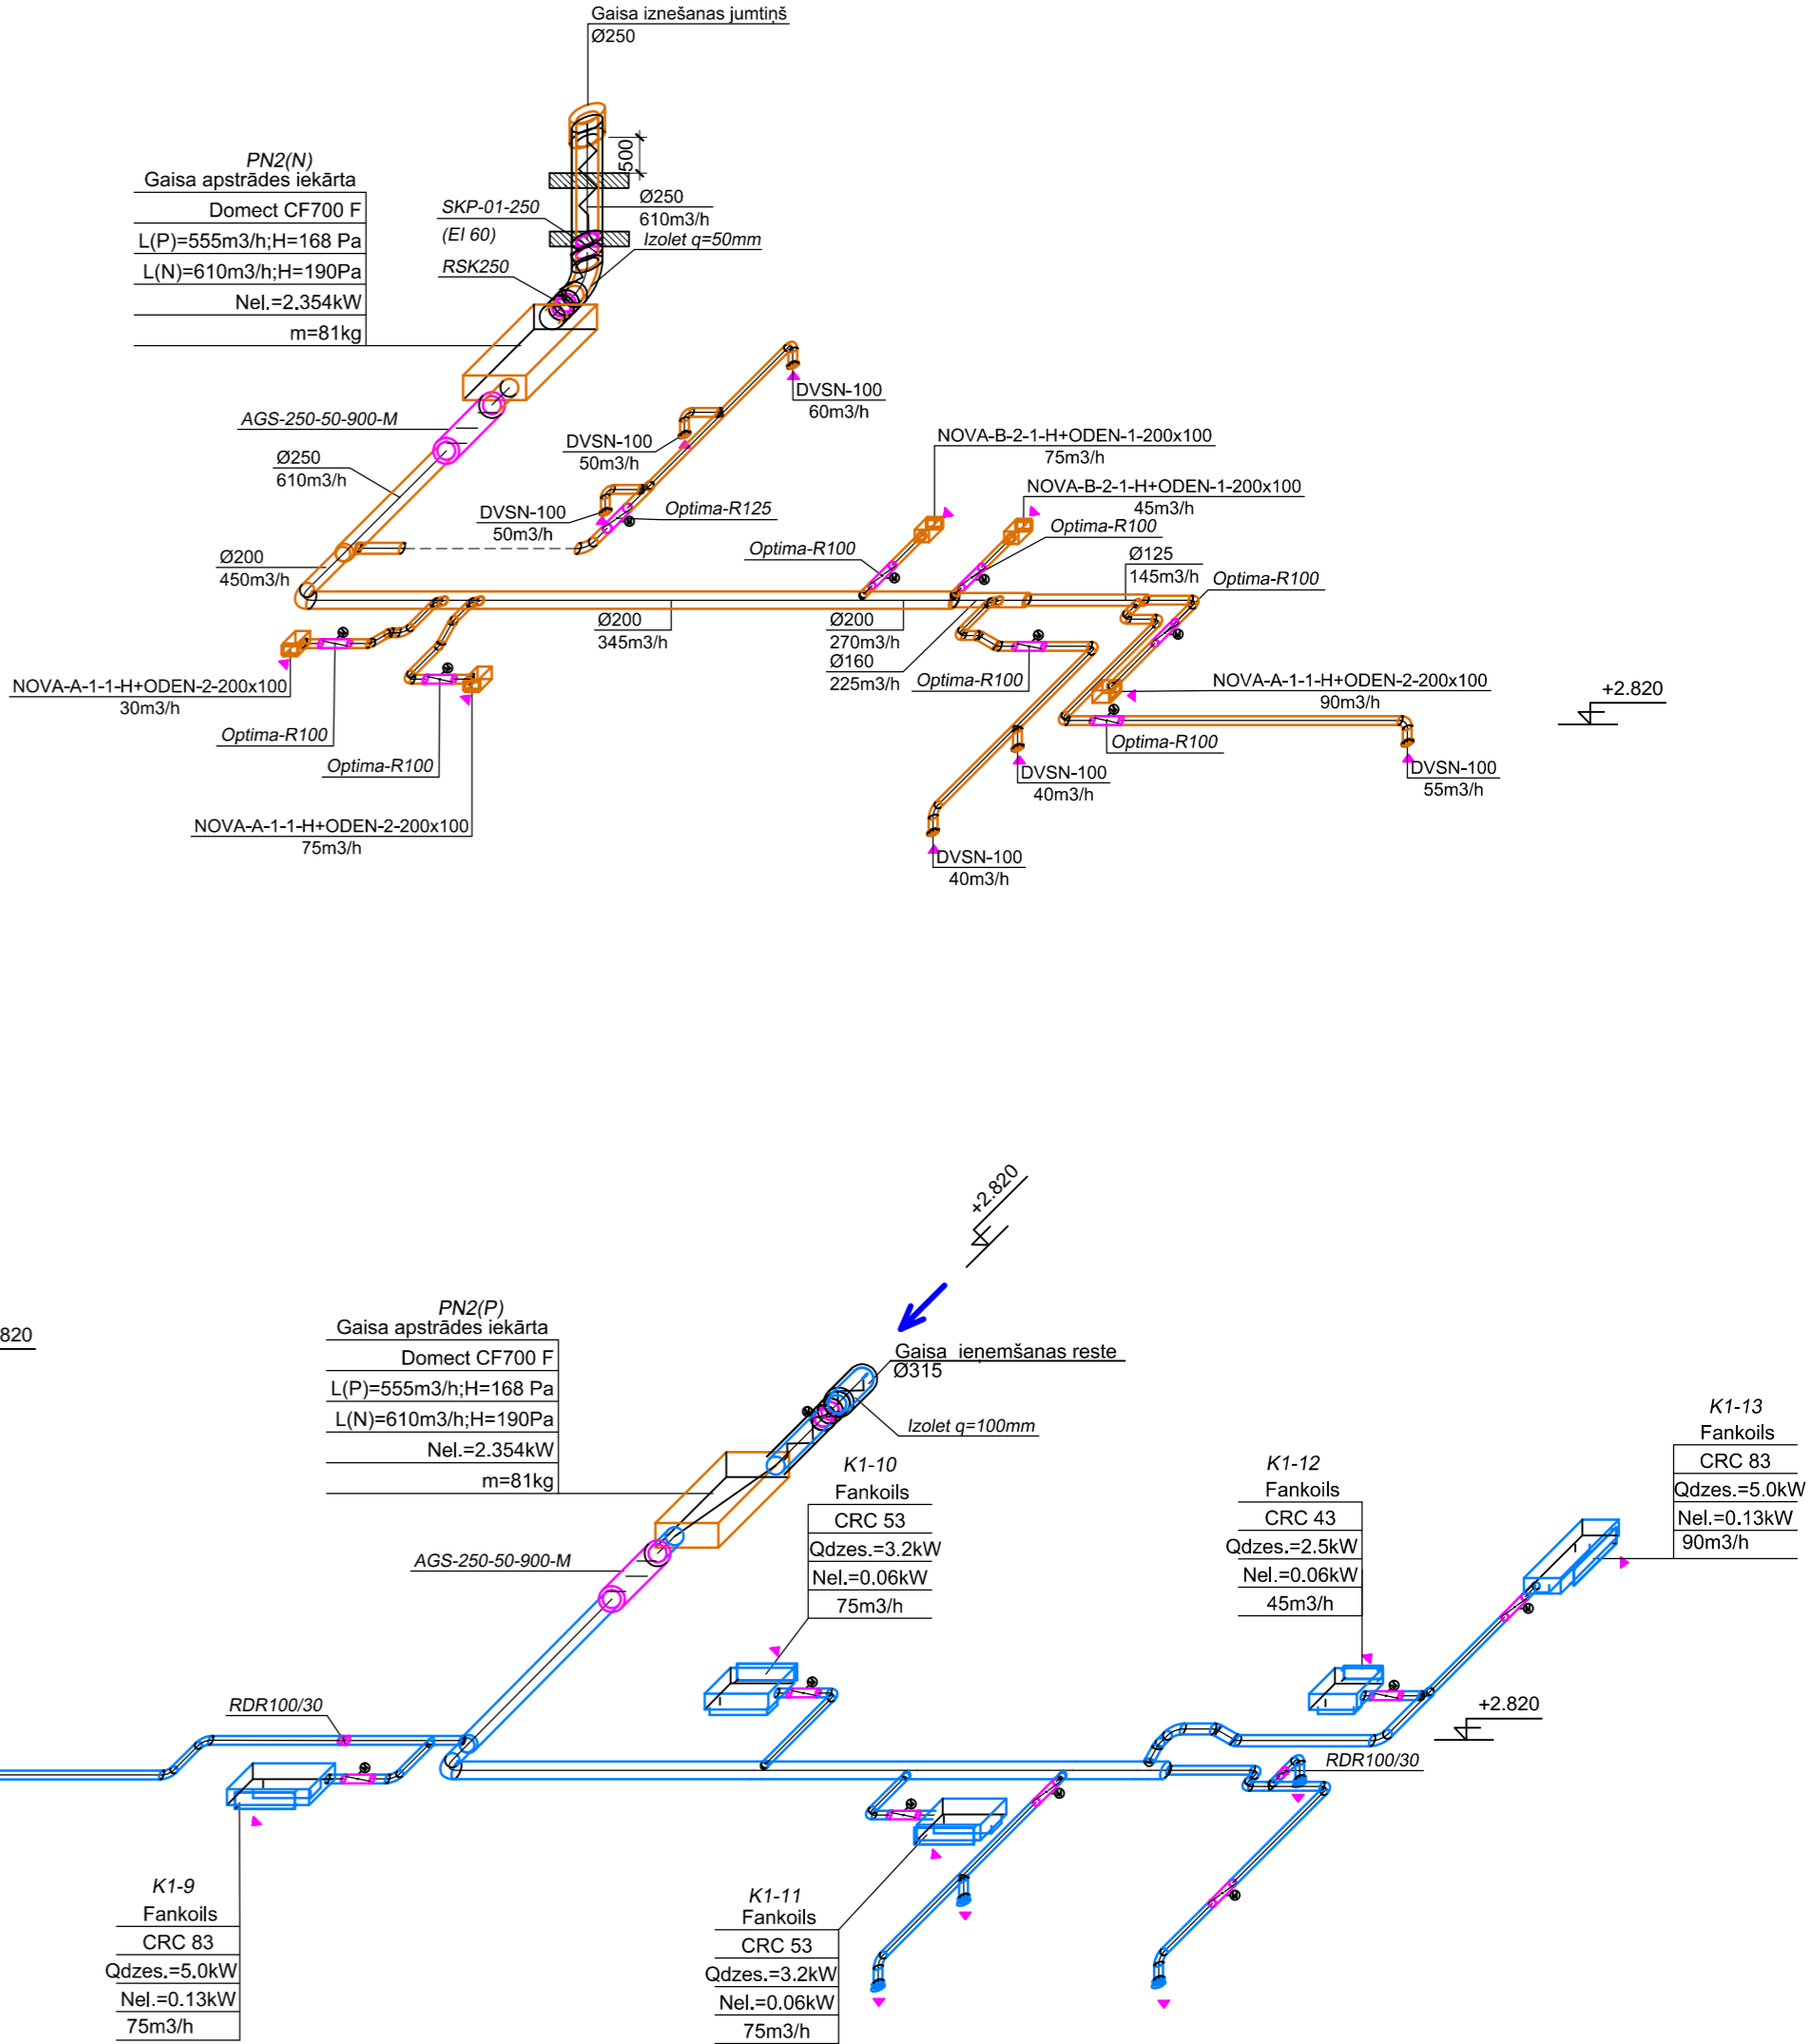

<div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ. Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ. Nr. 4827-R Mūltes 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18. Novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: SIA"DAUGAVPILS ŪDENS", reģ.Nr.41503002432				Pasūtījuma Nr. 18DUDENS													
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IECIRKŅA SADZĪVES ĒKA																					
AMATA NOSAUKUMS				VĀRDS, UZVĀRDS				PARAKSTS		DATUMS											
AVK.DAĻ.VAD.				O.NOVIČKIS				05.2018.		ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.		RASĒJUMA MARKA		STADIJA		MĒROGS		LAPA		LAPAS	
										REM_0218		AVK		AK		1:100		4			