


Схема подключения ДКП-6.2

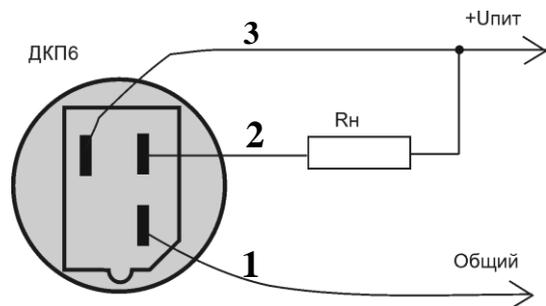

Датчик конечного положения ДКП-6.2

ПАСПОРТ



ПЖСИ.421259.006-2 ПС

Предприятие "Модуль"

ДКП-6.2-00.000 ГЧ

Изм. пр. № 1
ДКП-6.2-00.000

М30х1,5

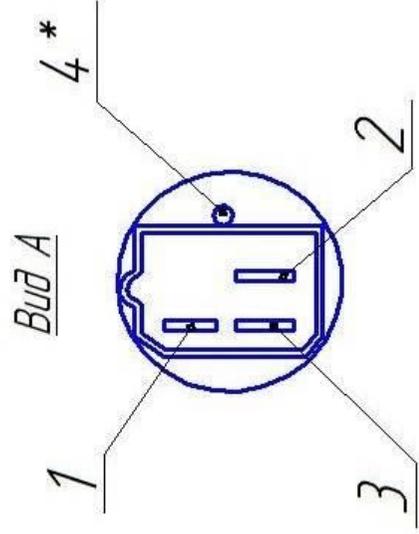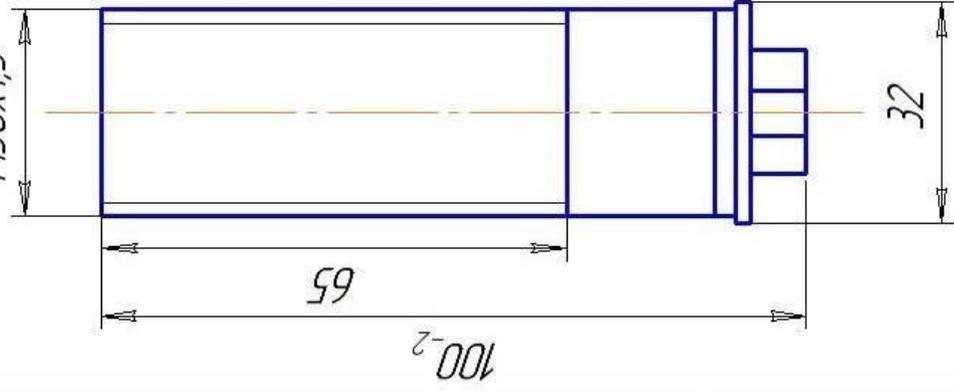

100-2

№	Адрес
1	Минус питания
2	Плюс питания
3	Контактор

А А

1. Неуказанные отклонения $\pm t/2$, Н14, h14.
2. * Для справок. 4 – индикатор состояния.
3. Ответник колодка гнездовая 4573739007 ОСТ 37003.032-88.
4. Крепление – две гайки М30х1,5 под ключ 40.

Инт. № подл.

Взам. инв. №

Инт. № инв.

Подп. и дата

Изм. Лист

Разраб.

Проб.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ док.им.

Гарантия

Перегудов

Тюманов

Перегудов

Подп.

Дата

Изм.

Лист

Листов

Листов

Листов

ДКП-6.2-00.000 ГЧ

Датчик
конечного положения
Габаритный чертёж

Лист

Масса

Масштаб

0,05

1:1

Лист 1

Листов 1

000 "Модуль"

Копировал

Формат А4