

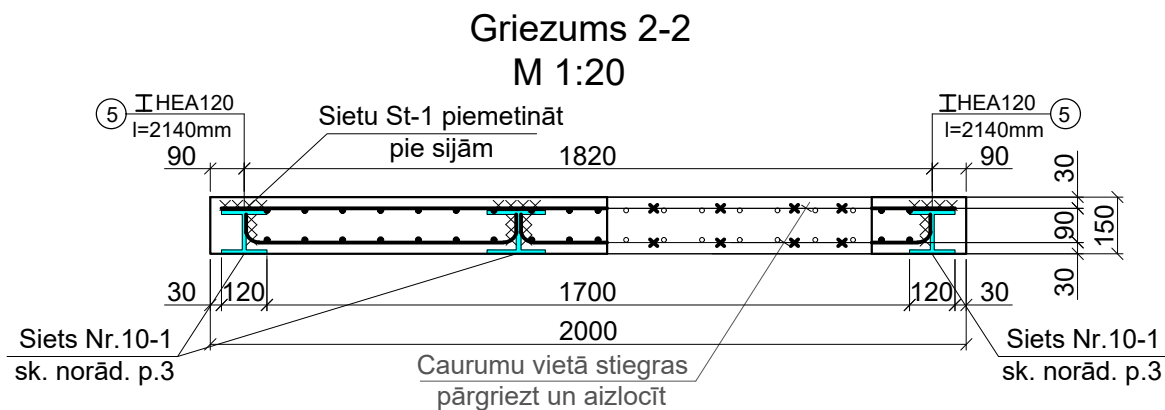



Plātnes P-6 plāns
M1:50

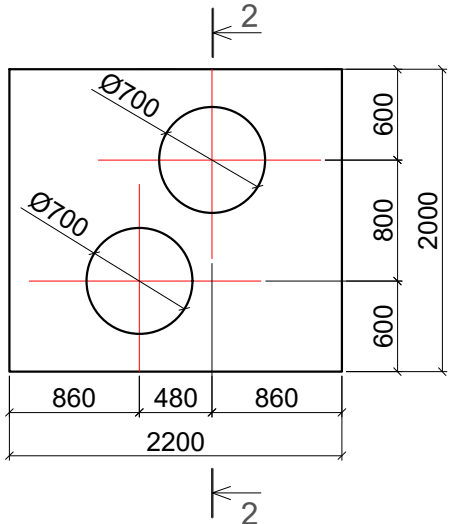

Plātnes P-5 stiegrojums St-1
M 1:20

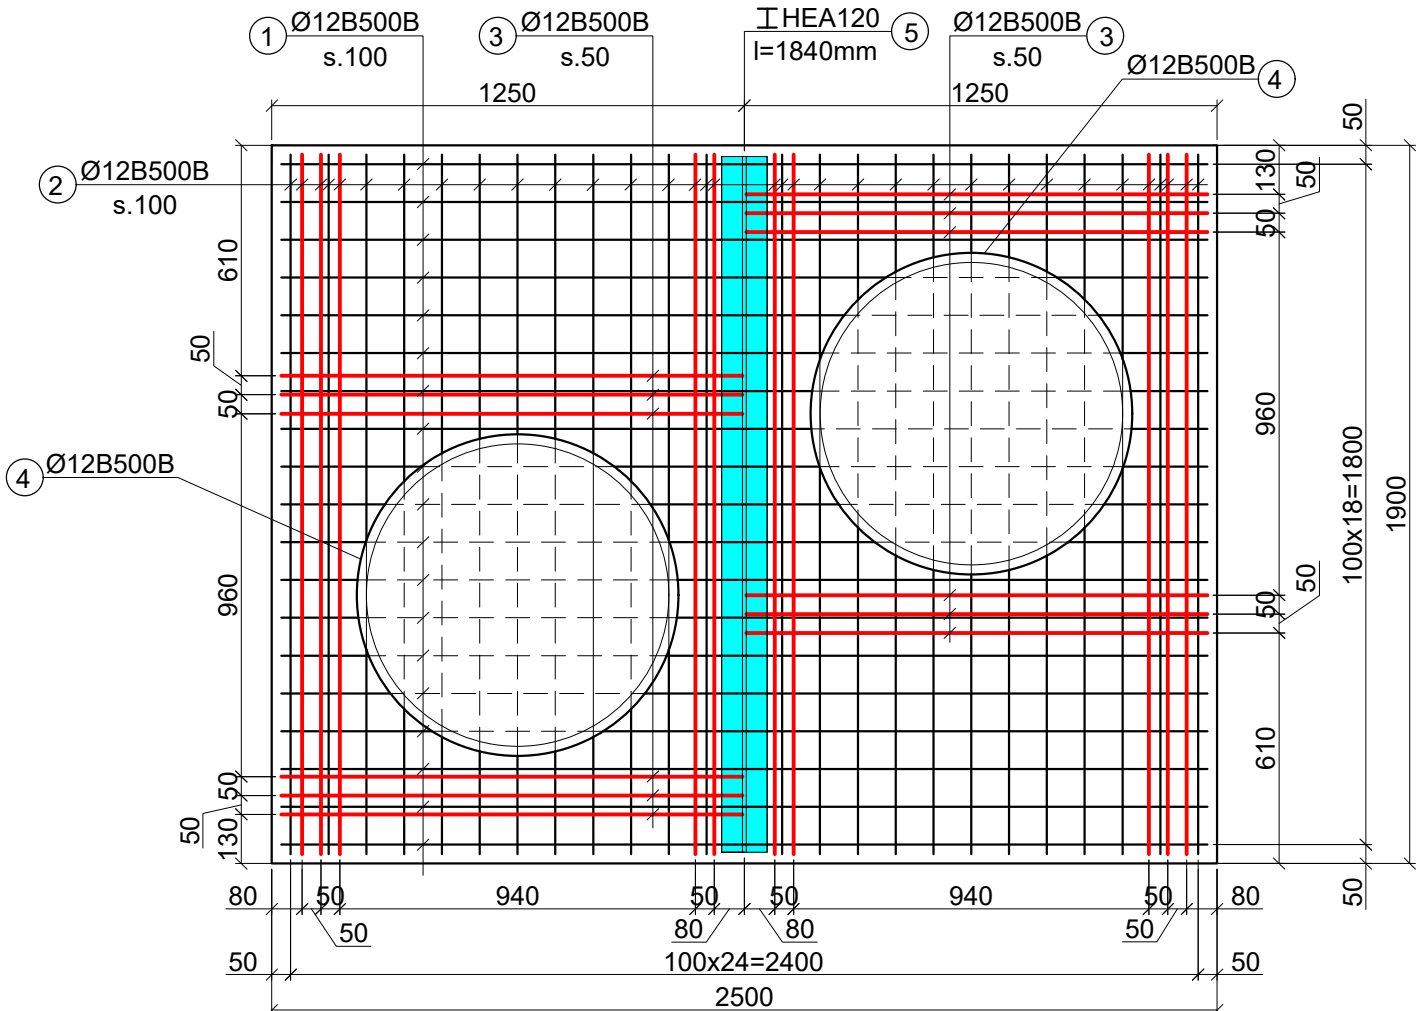

Plātnes P-6 stiegrojums St-1
M 1:20

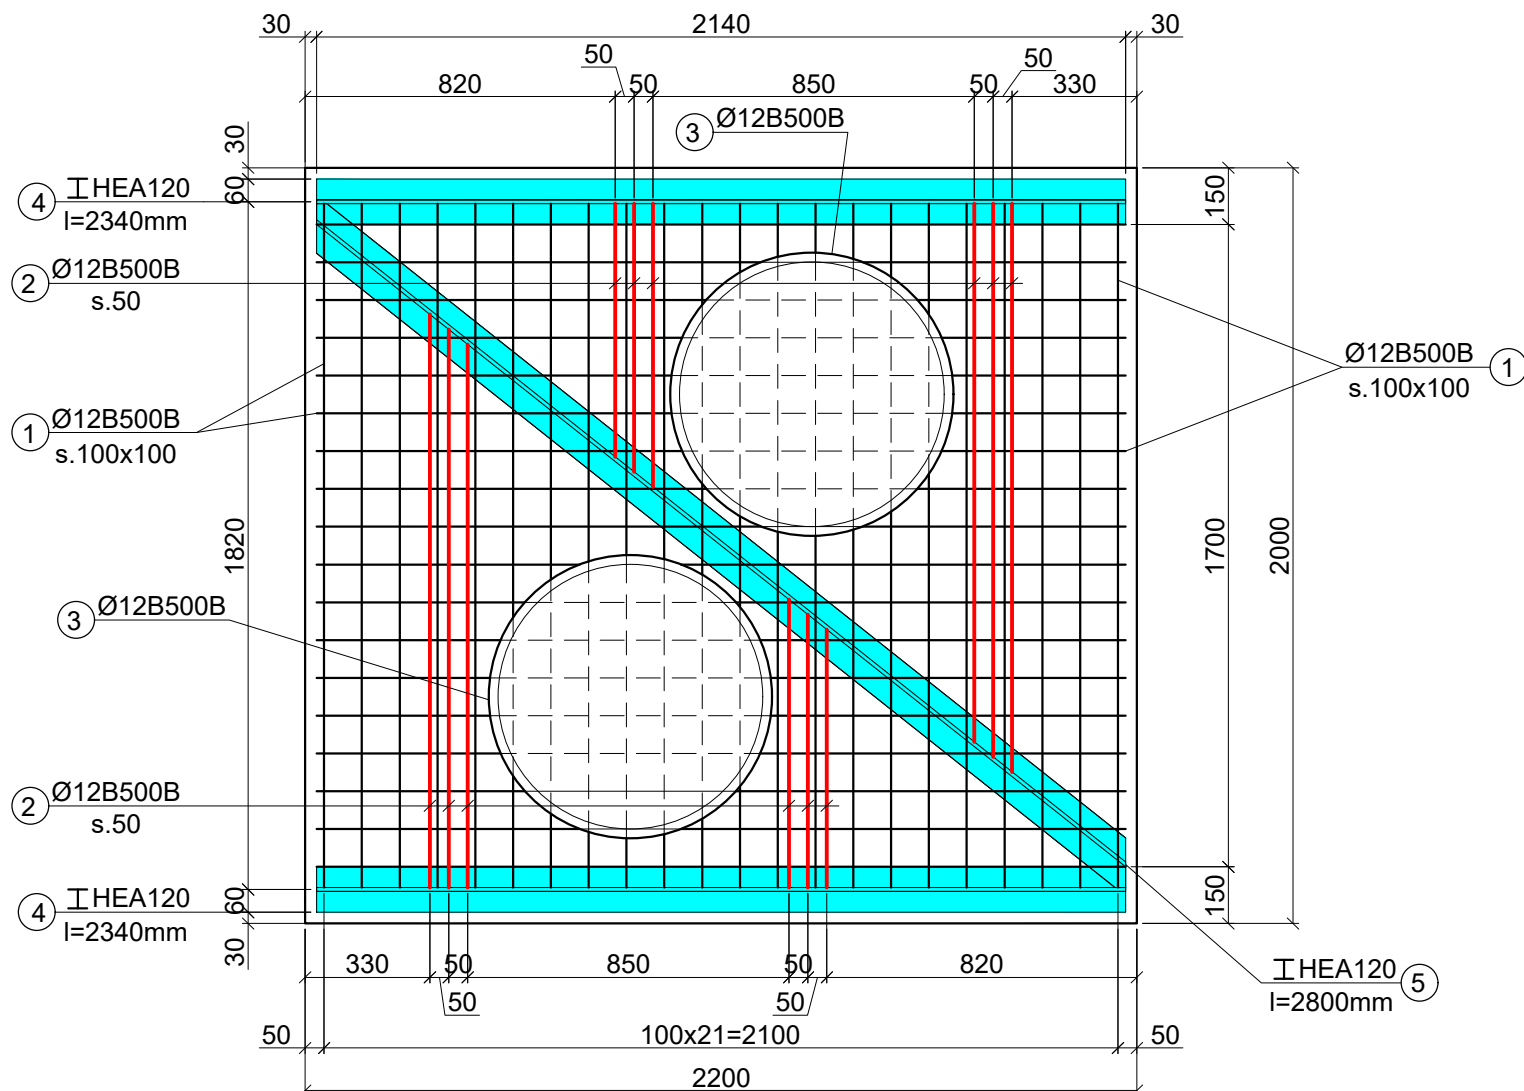

STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	GARUMS, mm	SKAITS, gab.	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	2450	19	41,3	110,5	EN10080
	2	Ø12 B500B	1850	34	55,9		
	3	Ø12 B500B	1250	12	13,3		

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-5

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVIENĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. / kg	2 / 221	
2	4	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2620	gab. / kg	4 / 9,3	EN10080
3	5	HEA 120, l=1840, S355	gab. / kg	1 / 36,6	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
4		Betons kl. C30/37	m³	0,56	
5		Bitums	m²	11	

STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	81420	-	72,3	86,3	EN10080
	2	Ø12 B500B	14900	-	14		

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-6

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVIENĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. / kg	2 / 172,6	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2450	gab. / kg	4 / 8,7	EN10080
3	4	HEA 120, l=2140, S355	gab. / kg	2 / 85,2	EN 10034: 1993
4	5	HEA 120, l=2800, S355	gab. / kg	1 / 55,7	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
5		Betons kl. C30/37	m³	0,55	
6		Bitums	m²	10,5	

Norādījumi:

- Lūkas atvēruma vietā sietu stiegras pārgriezt un atlocīt.
- Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sietu Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
- Plātni noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2867 - R				Būvobjekta nosaukums			
Amats				Lapas saturs			
BP daļ. vad.N. Kobiļanska				Monolīta dz/betona plātne P-5, P-6			
Proj. I. Potapenko				Pasūtījuma Nr.		18-26-001/2	Mērogs
Arh. reg. Nr.				Pasūtītājs		PAS "Daugavpils siltumtīkli"	Stadija
							BP
							Lapas Nr.
							BK-6