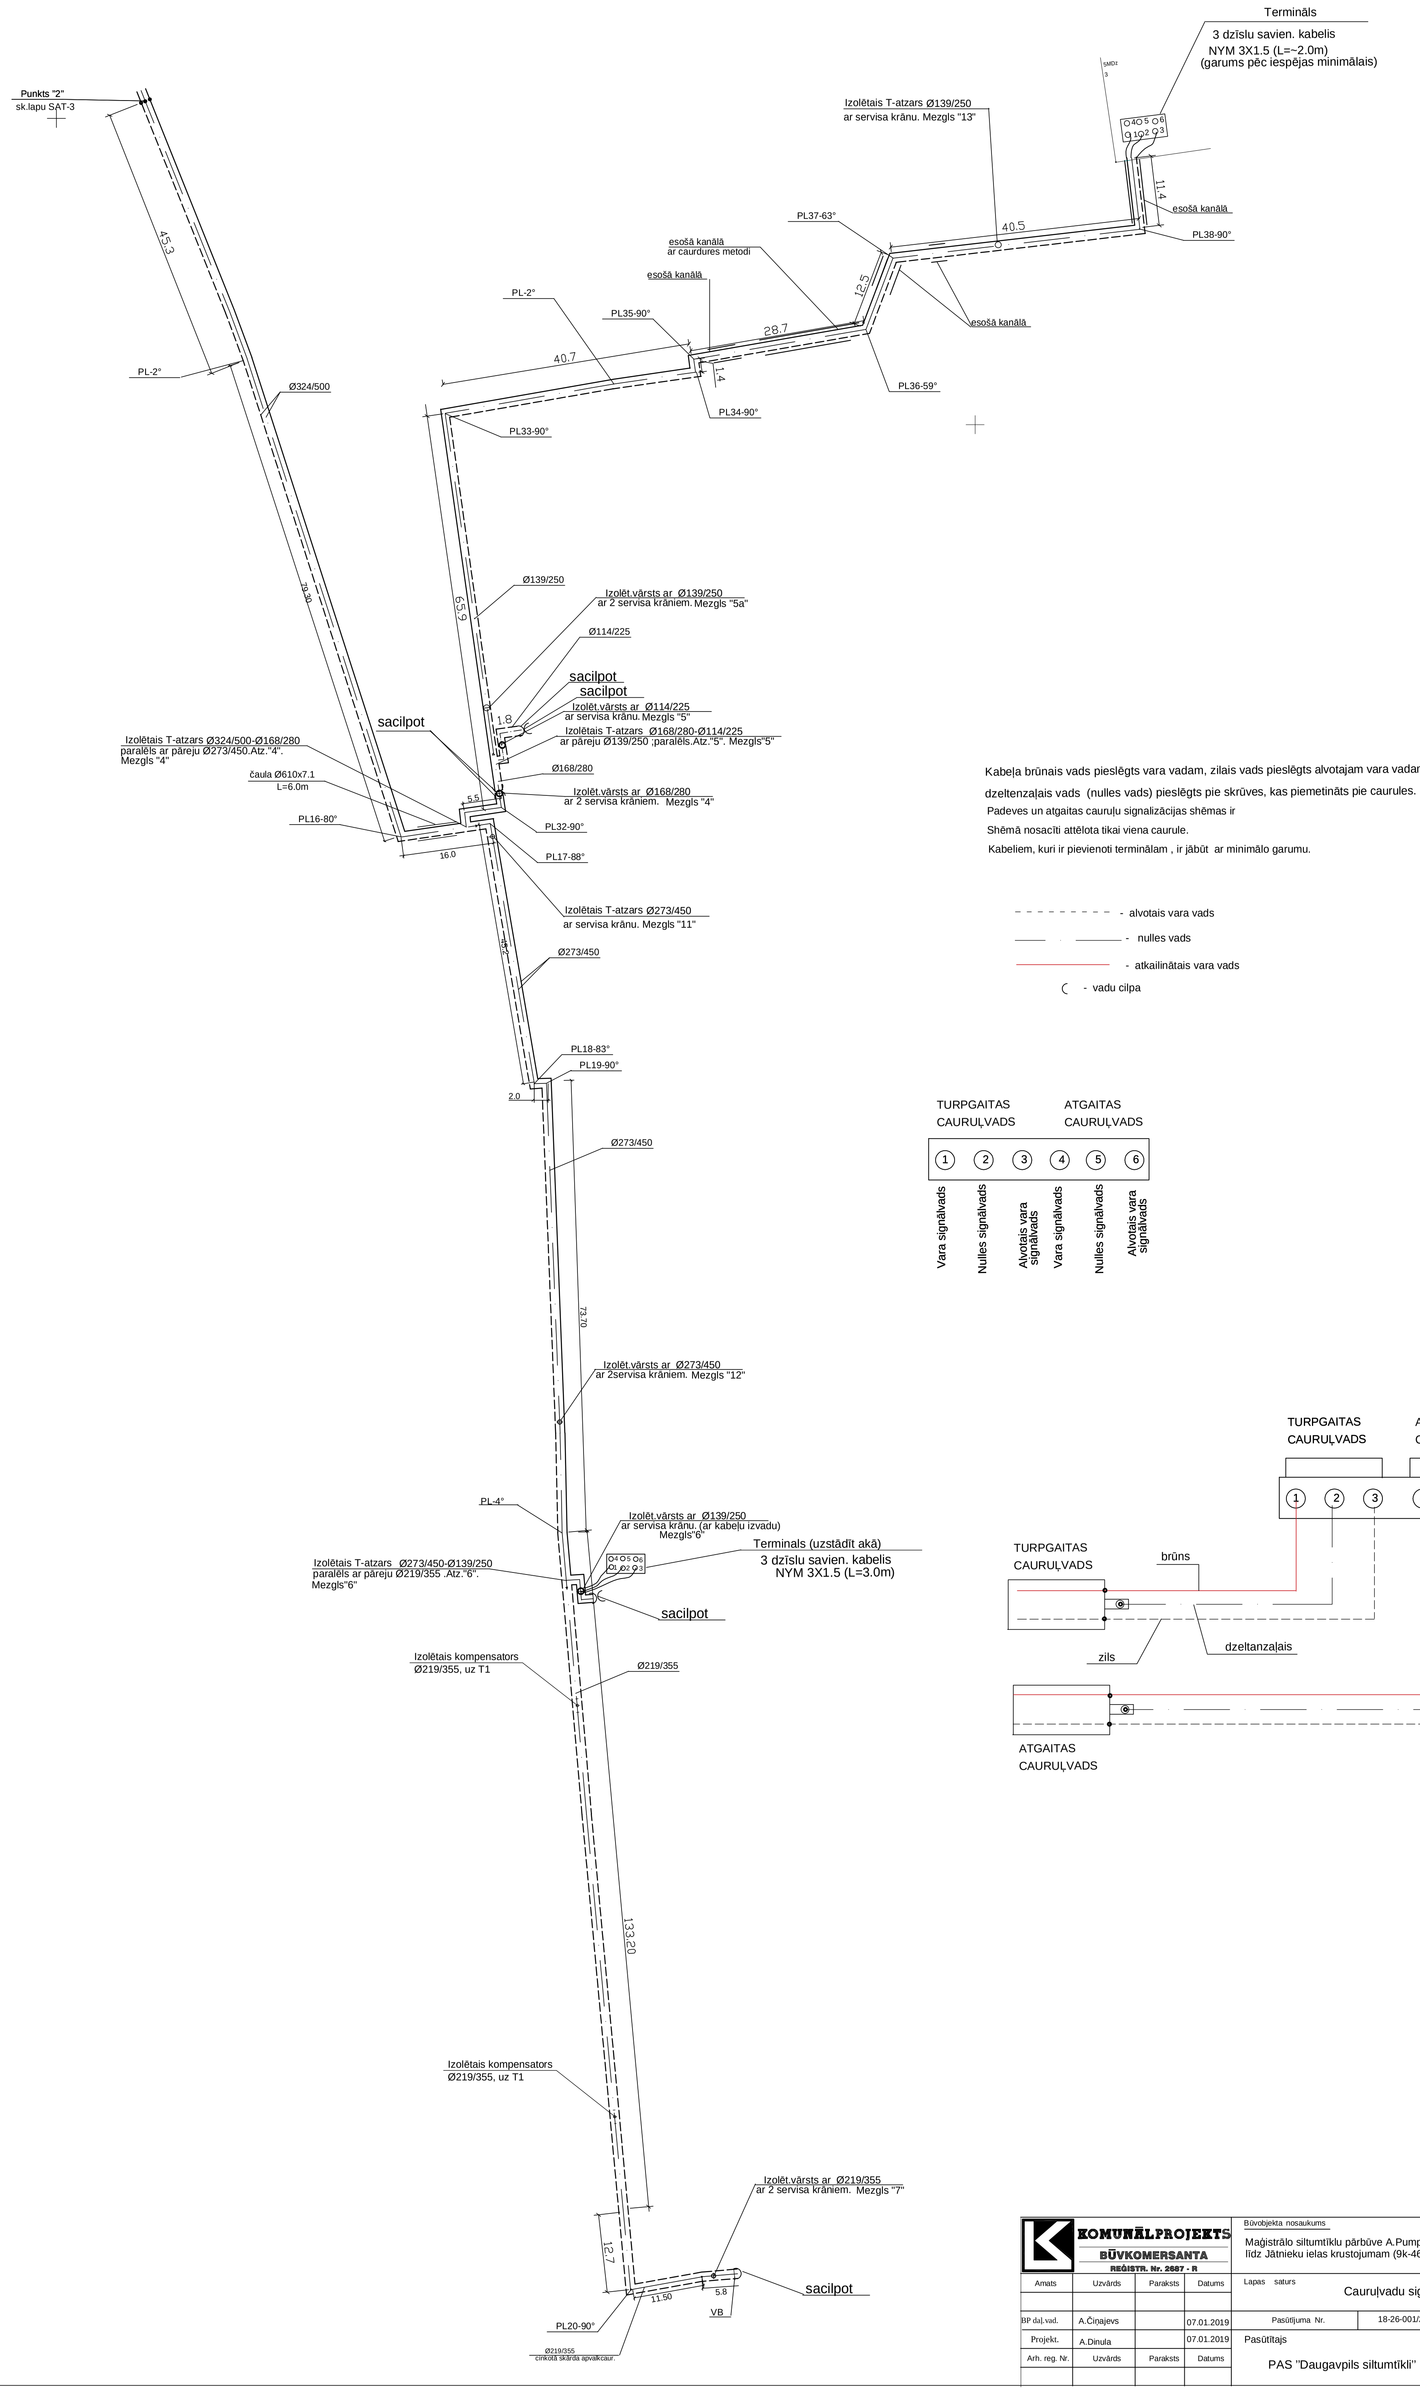

Kabeļa brūnais vads pieslēgts vara vadam, zilais vads pieslēgts alvotajam vara vadam,
dzeltenzaļais vads (nulles vads) pieslēgts pie skrūves, kas piemetināts pie caurules.

Padeves un atgaitas cauruļu signalizācijas shēmas ir

Shēmā nosacīti attēlota tikai viena caurule.

Kabeliem, kuri ir pievienoti terminālam , ir jābūt ar minimālo garumu.

- alvotais vara vads
- nulles vads
- atkailinātais vara vads
- vadu cilpa

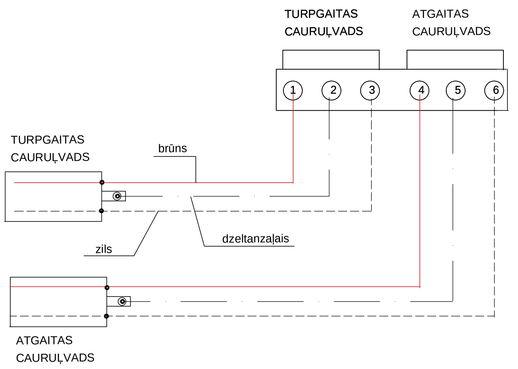

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BP daļ.vad.	A.Čiņajevs		07.01.2019
Projekt.	A.Dinula		07.01.2019
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Būvobjekta nosaukums

Mağistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Vīšķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī

Lapas saturs

Cauruļvadu signalizācijas shēma

Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Pasūtītajs		-	BP
PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SAT-33	