



Mhor.1:500
Mvert.1:50


Siltumtrases garenprofils no atzār. "4"
I dz Aglonas 3




Esoš zemes atz me
Att lums p c profila
Cauru vada ass atz me
Cauru vada izol cijas
augš j atz me
Cauru vada izol cijas
apakš ja atz me
Att lums pa trasī
Kritums
Cauru vada diametrs, mm
Izb ves veids

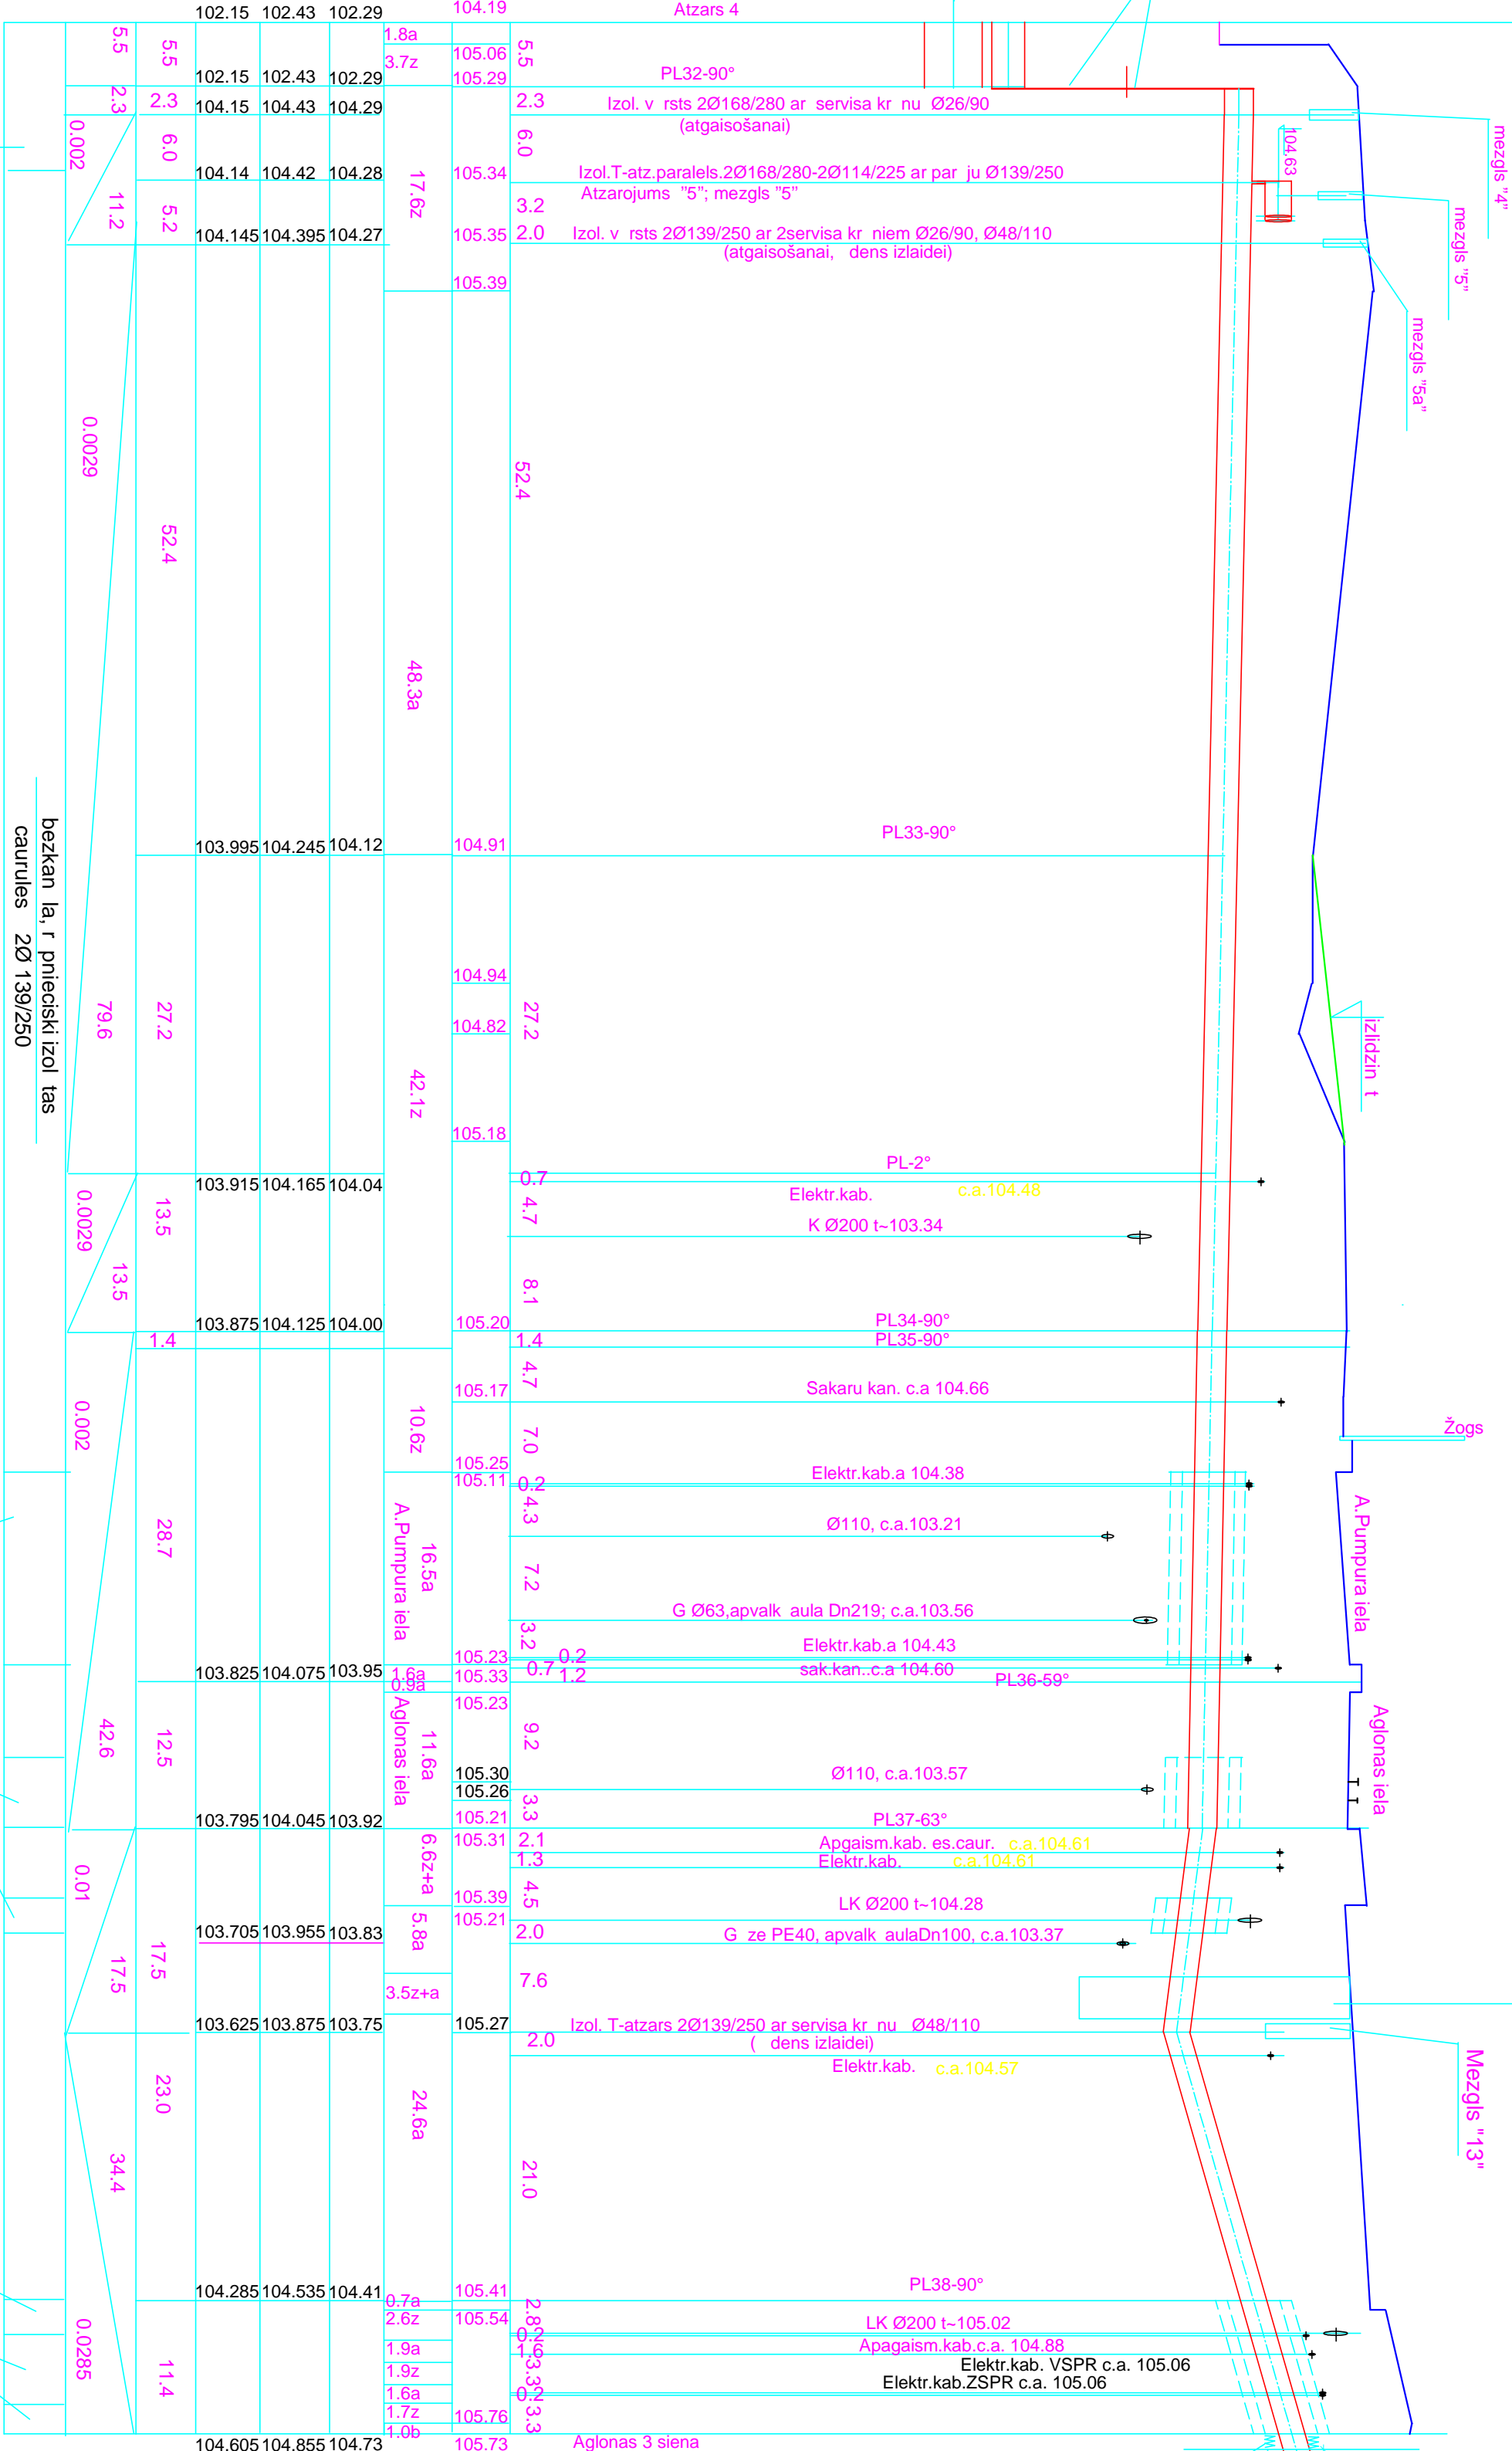

Divcauru u siltumtrases Ø139/250 griezumš kn I

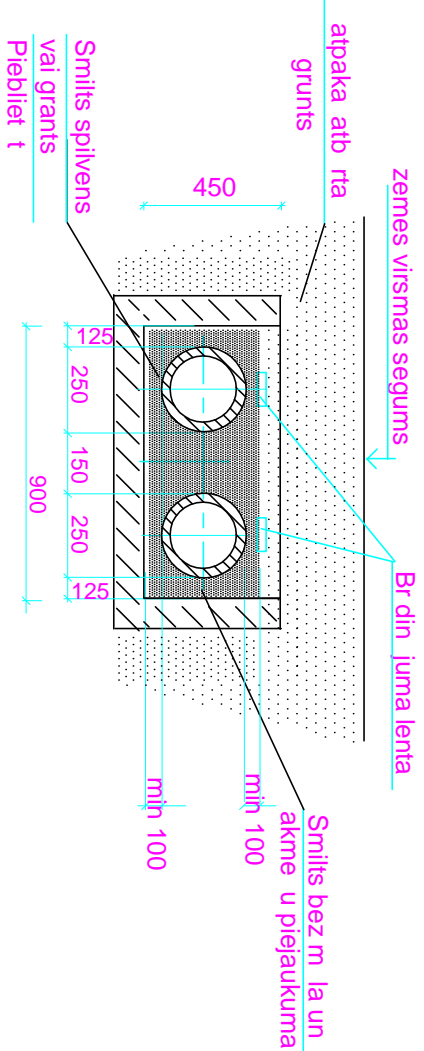

Divcauru u siltumtrases griezumš Ø139/250

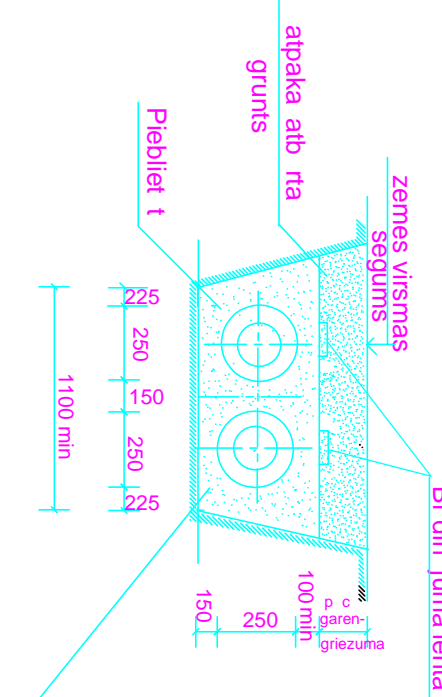

- Piez mēs
1. Esošo kābeļu, siltumtrases, densvada, kanalizācijas un gāzes ieguldījuma dziļumu precizitāti pirms montāžas uzskaites ar šurū.
 2. Siltumtīklu cauru vadu augstuma atzīmes ir orientējošas.
 3. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā jānodrošina siltumtīklu cauru vadu atbilstošā mērķa izstrāde.

				B. viedokļa nosaukums.			
				Ma. istr. to siltumt. ku. p. r. b. ve A. Pampura iel. no Vīš. u. ielas (9k-29) l. dz. J. tīmeku ielās krustojumam (9k-4b) ar atzarojumiem, Daugavpils			
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2897 - R							
Amats	Uzv. rds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Siltumtrases garenprofils			
B. viedokļa. ievd.	A. i. aļevs		07.01.2019	Pas. l.uma Nr.	18-28-000/2	M. rogs	Sastāfa
Proj.	ADmnda		07.01.2019	Pas. t. l. is		Mhor. t. 1:500 Mvert. t. 1:50	BP
Arh. reģ. Nr.	Uzv. rds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumt. klt"			
						Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-13	