


KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS



APZĪMĒJUMI


- 18) Pārākta grunts - smalka smiltis
2) Augsne
7) Smalka smiltis, vidēji blīva
7*) Smalka smiltis, iedena
8*) Vidēji rupja smiltis, vidēji blīva
10*) Grabtaina smiltis ar oļiem, vidēji blīva
11) Grants ar oļiem

PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Atklātās tranšejas vietās elektrokabeļu un sakaru kabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, kūdra, dolomīts u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalēji pievadu izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: SIA "Daugavpils ūdens" REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILS, LV-5401		DAUGAVPILS ŪDENS	
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:	DŪSP-2021/17/S	
BŪVPR.D.VAD.	T.Logina		01.2022.	Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpili	STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	S.Trijapka		01.2022.		MARKA:	UKT	
					LAPAS NR.:	4	
					KOPIĒJO LAPU SKAITS:	11	
					MĒROGS:	Mh1:500, Mv1:100	
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
FAILS:				Kanalizācijas K1 garenprofils			

KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS

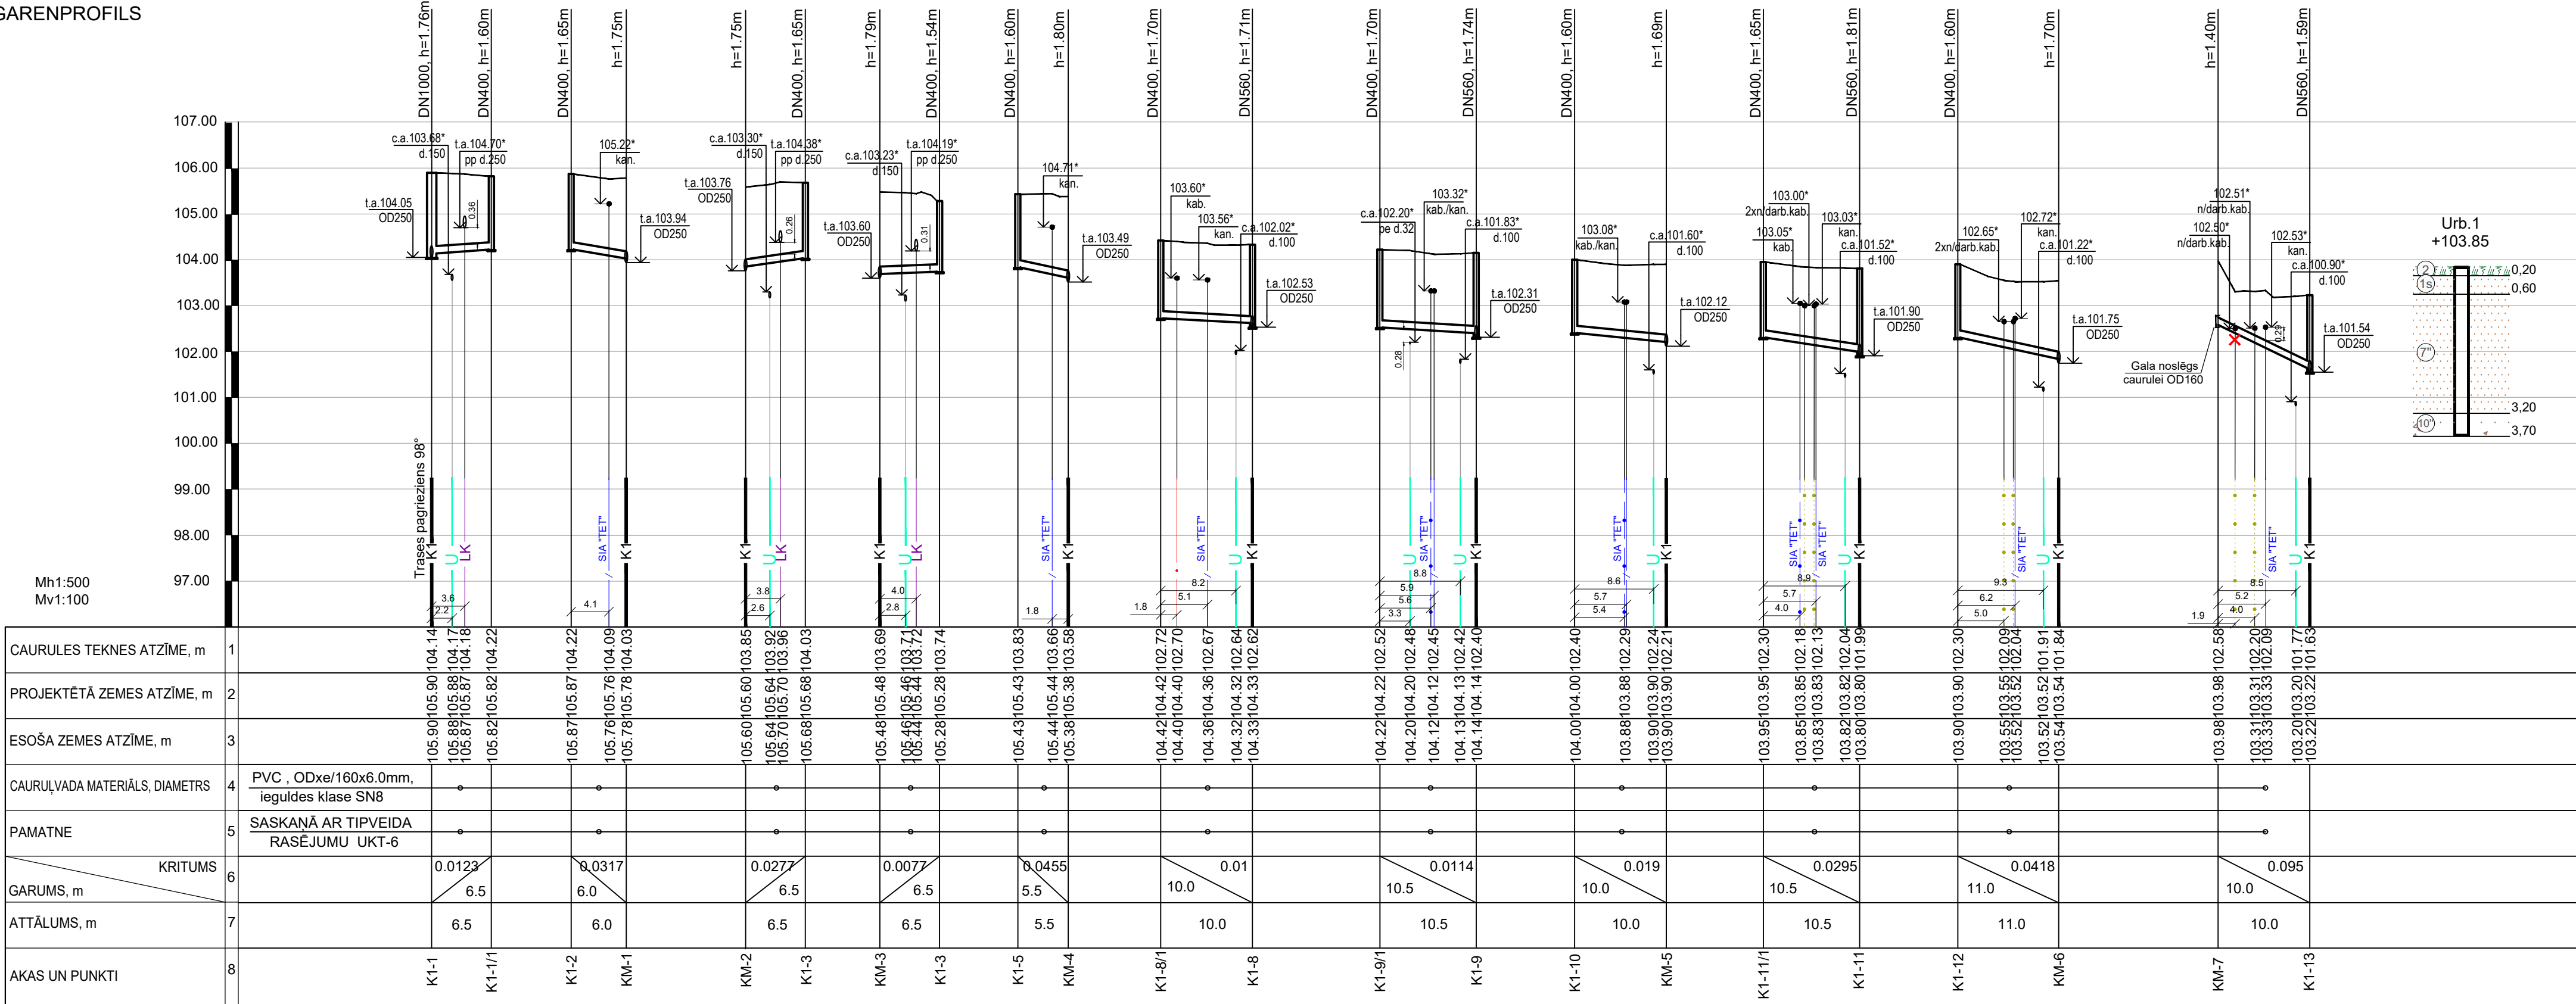

APZĪMĒJUMI

- 18) Pārākta grunts - smalka smiltis
2) Augsne
7) Smalka smiltis, vidēji blīva
7*) Smalka smiltis, iedena
8*) Vidēji rupja smiltis, vidēji blīva
10*) Grabtaina smiltis ar oļiem, vidēji blīva
11) Grants ar oļiem

PIEZĪMES:

- Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
- Caurulvadu ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu vai atsūkņēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Atklātās tranšejas vietās elektrokabeļu un sakaru kabeļu līnijas aizsargāt ar apvalkcaurulēm.
- Vietās, kur atklājas nelabvēlīgais grunts (māls, kūdra, dolomīts u.c.), paredzēta grunts nomaiņa uz rupju smilti.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Dalēji pievadu izvietojums ir saskaņots ar zemes īpašniekiem. Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot ar zemes īpašnieku, Pasūtītāju un autorizraugu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: EL Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS: SIA "Daugavpils ūdens" REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILS, LV-5401		DAUGAVPILS ŪDENS	
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:	PASŪTĪTĀJA NUMURS:	DŪSP-2021/17/S	
BŪVPR.D.VAD.	T.Logina		01.2022.	Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpili	STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	S.Trijapka		01.2022.		MARKA:	UKT	
					LAPAS NR.:	5	
					KOPIĒJO LAPU SKAITS:	11	
					MĒROGS:	Mh1:500, Mv1:100	
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
FAILS:				Kanalizācijas K1 garenprofils			