
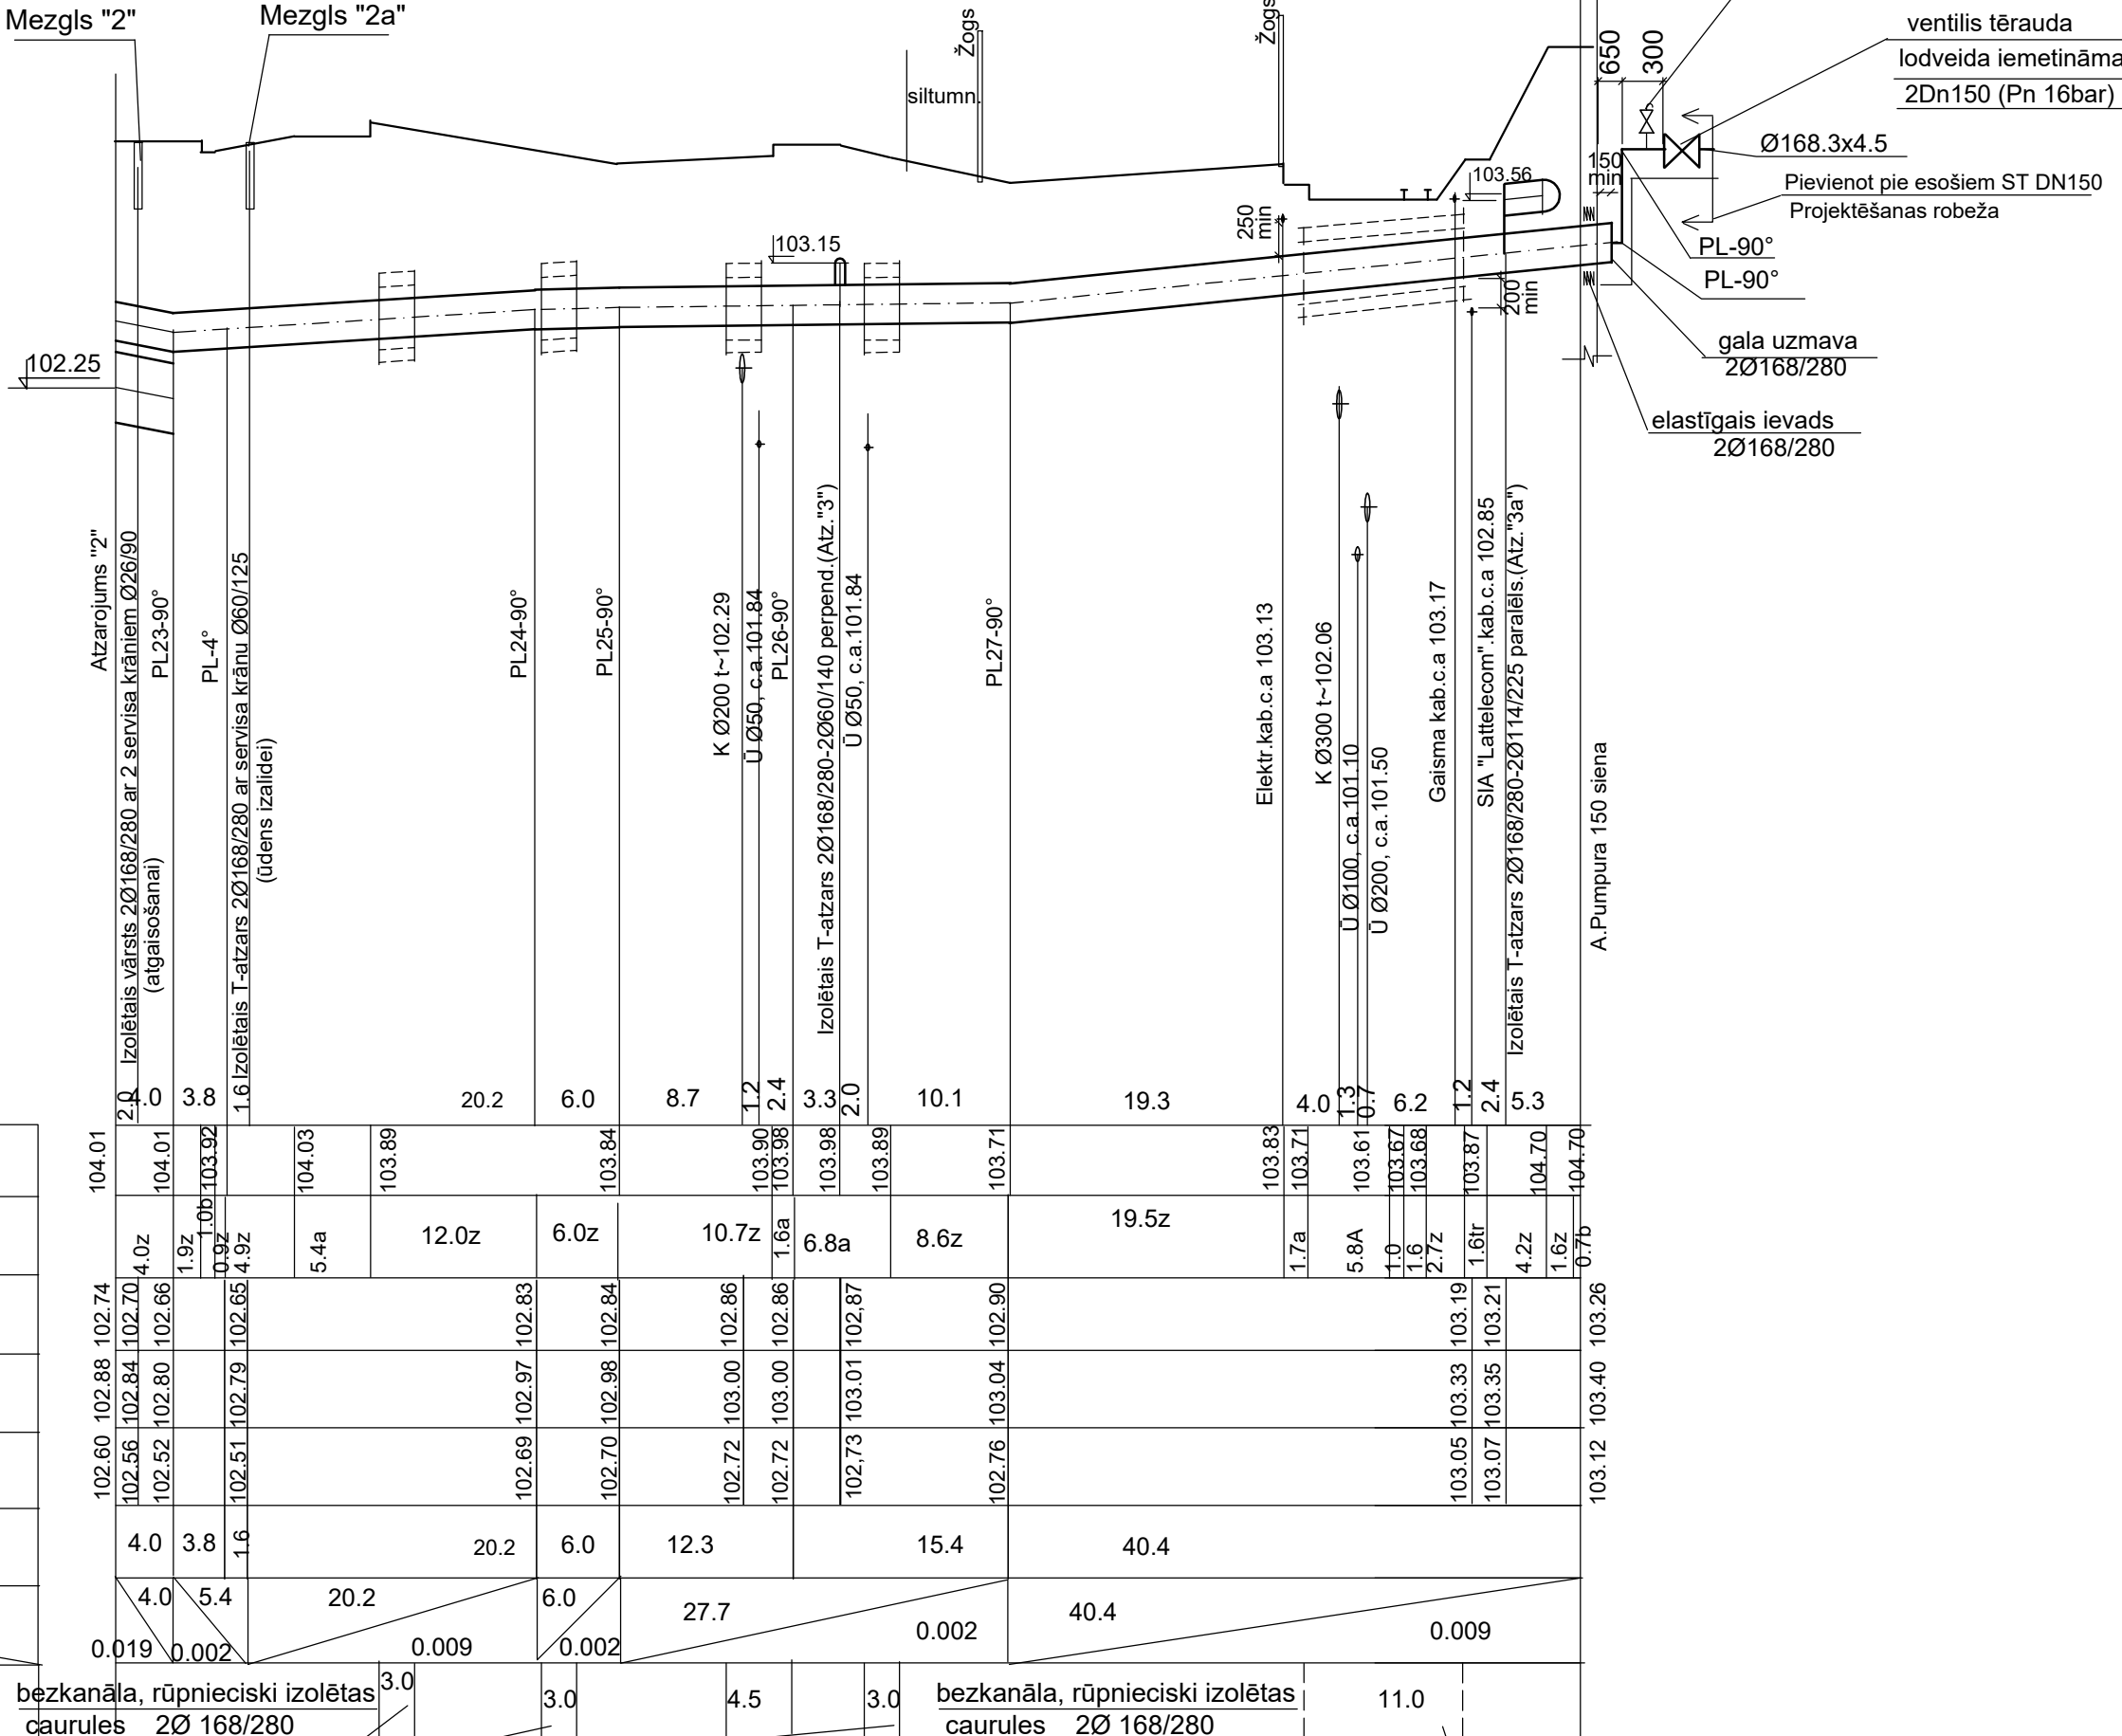


Mhor.1:500  
Mvert.1:50

Siltumtrases garenprofils no atzar. "2"  
līdz A.Pumpura 150


## 1.1. KĀRTA

[illegible]


bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules  
2Ø168/280 esošā kanālā L=3.0m  
(pēc darbu pabeigšanas kanālu aizbērt ar smilti)

bezkanāla, rūpnieciski izolētas caurules  
2Ø168/280 esošā kanālā L=11.0m  
(pēc darbu pabeigšanas kanālu aizbērt ar smilti)


Divcauruļu siltumtrases Ø168/280 griezums  
esošā knālā



Divcauruļu siltumtrases griezums  
Ø168/280



## Kabeļu un telefona kanalizācijas aizsardzības shēma



## Piezīme

1.Esošo kabelu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas un  
gāzes ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas  
uzsākšanas ar šurfu.

2. Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadalīšana kārtās.		05.08.2020
izm.	Izmaiņas apraksts		Datums
<div><div>KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R</div></div>		Būvobjekta nosaukums  Maģistrālo siltumtīkli pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpili	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
		Lapas saturs	
		Siltumtrases garenprofils. Izmaiņas	
Būvpr.daļ.vad.	A.Činajevs	05.08.2020	
Proj.	A.Dinula	05.08.2020	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums
		Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2
		Mērogs	Stadija
		Mhor. 1:500 Mvert. 1:50	BP
		PAS "Daugavpils siltumtīkli"	
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		SAT-12i	