



Mhor.1:500
Mvert.1:50

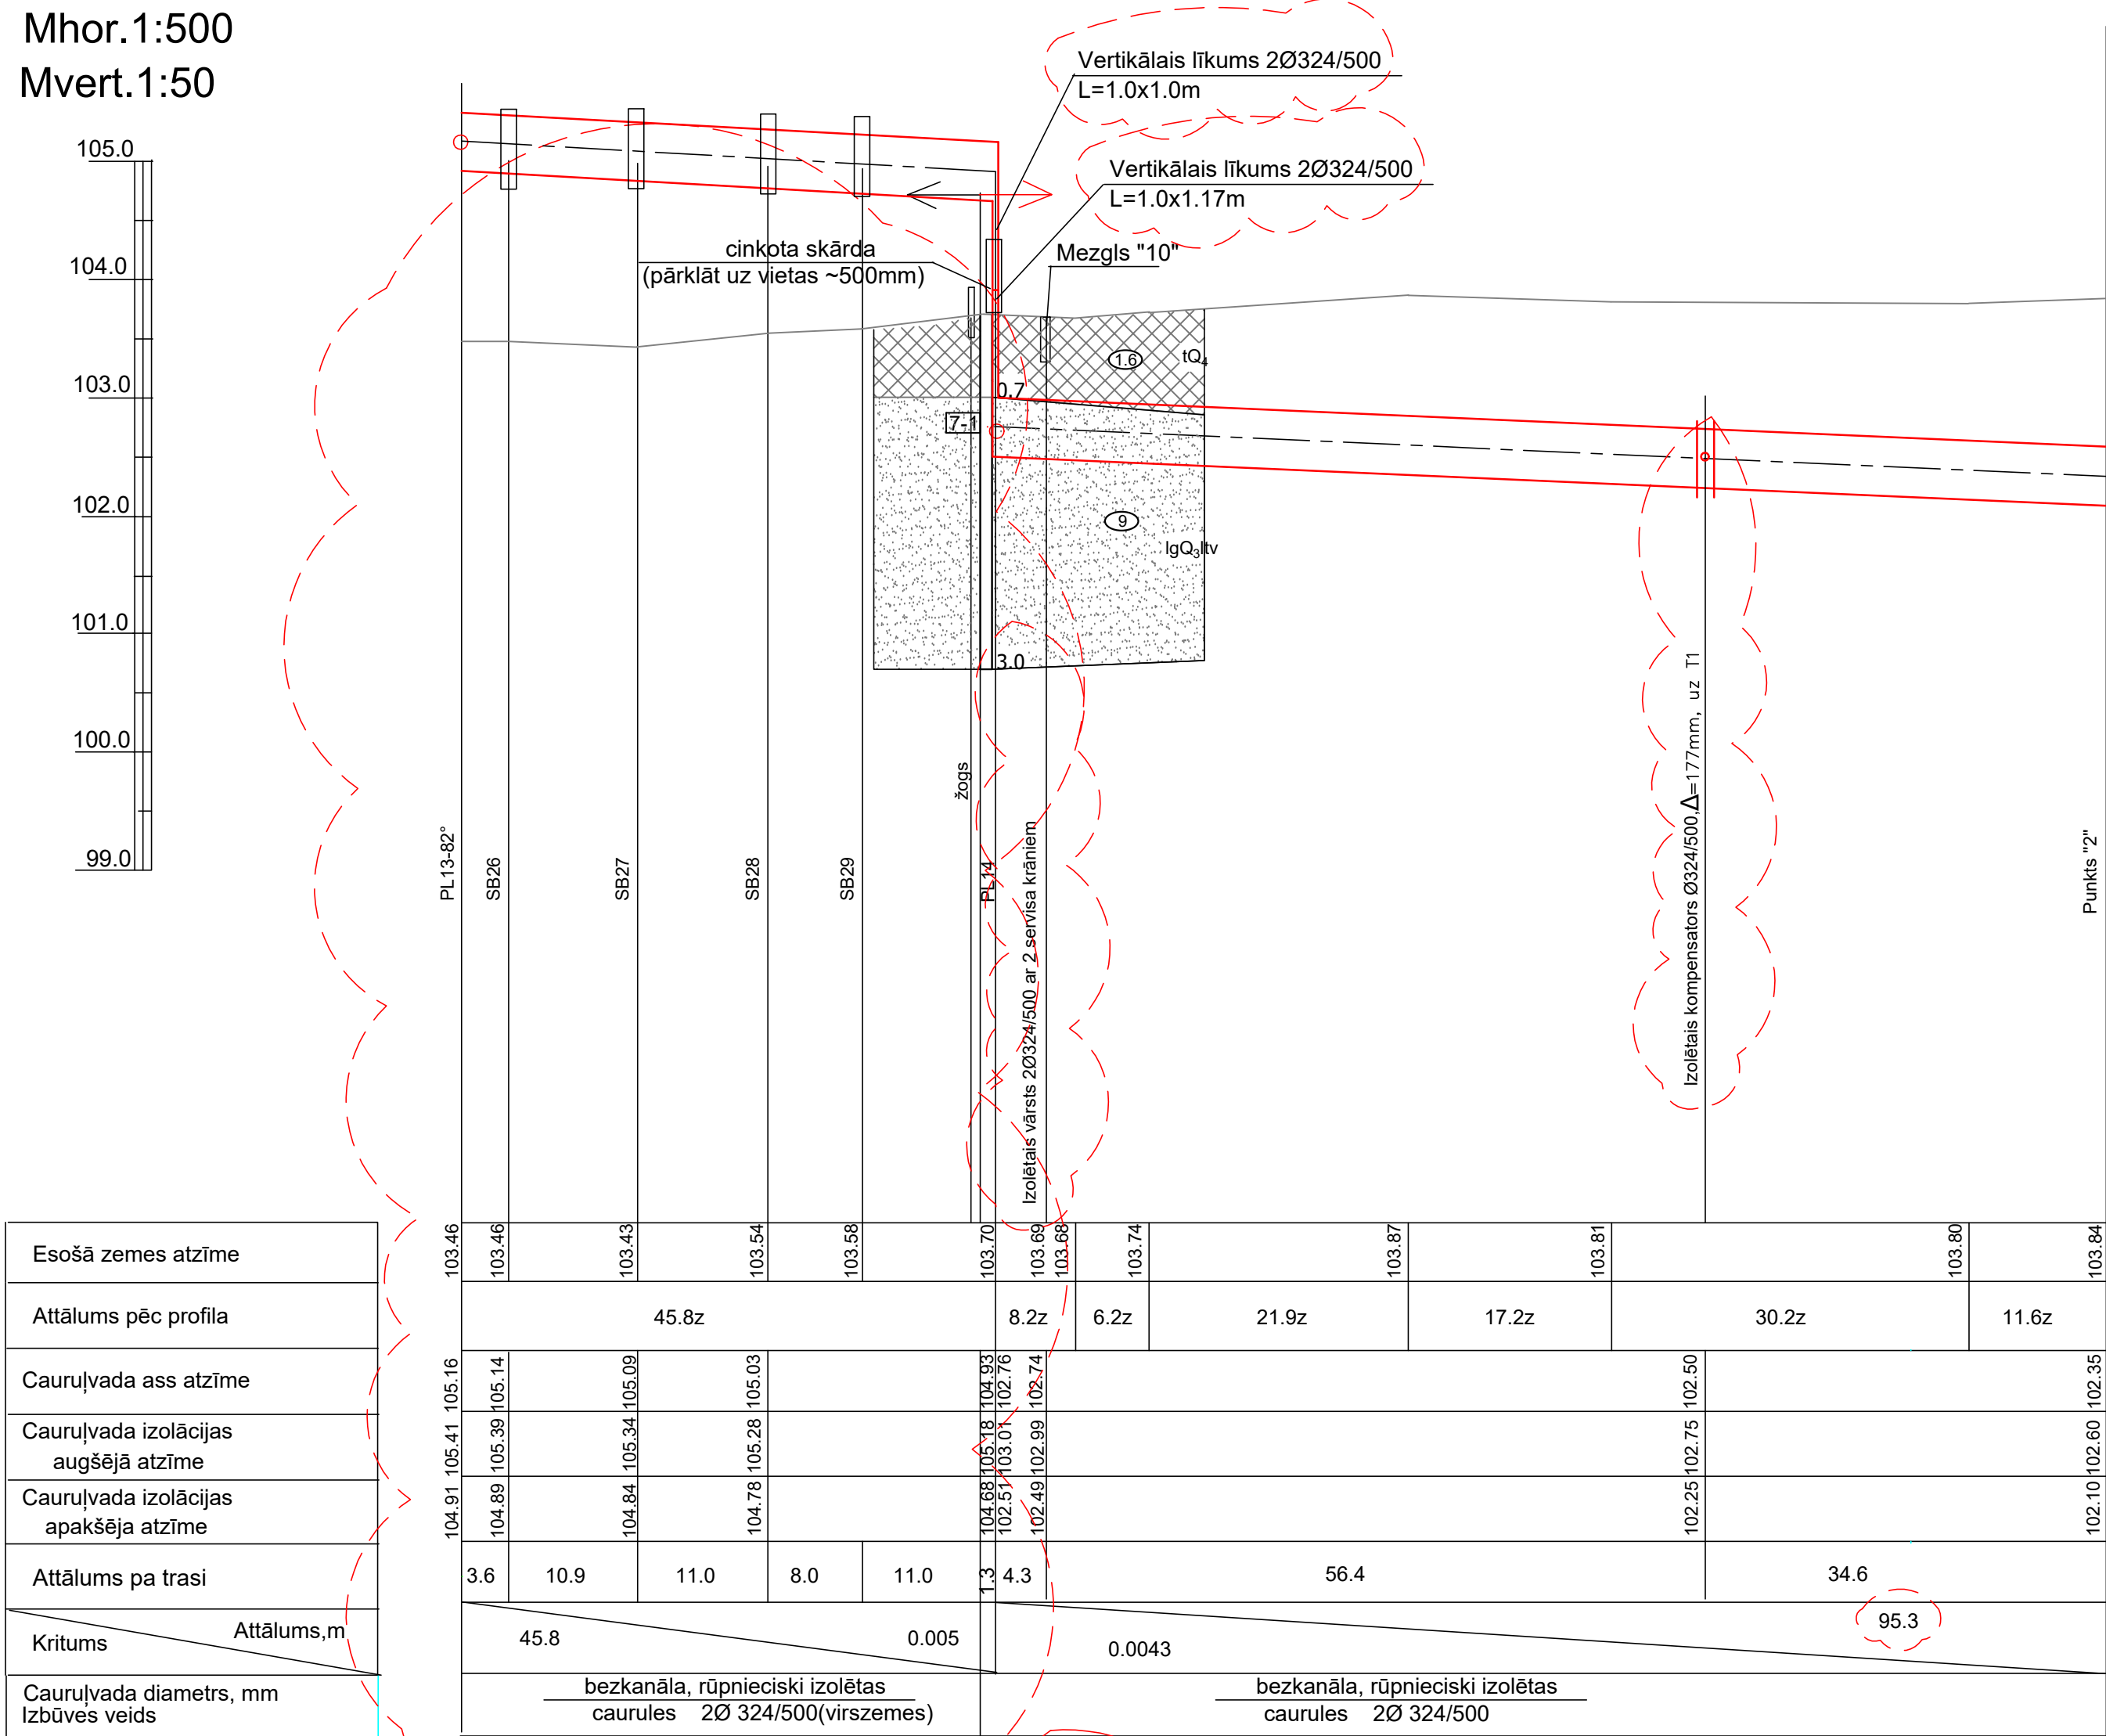

Divcauruļu siltumtrases griezumā
Ø324/500

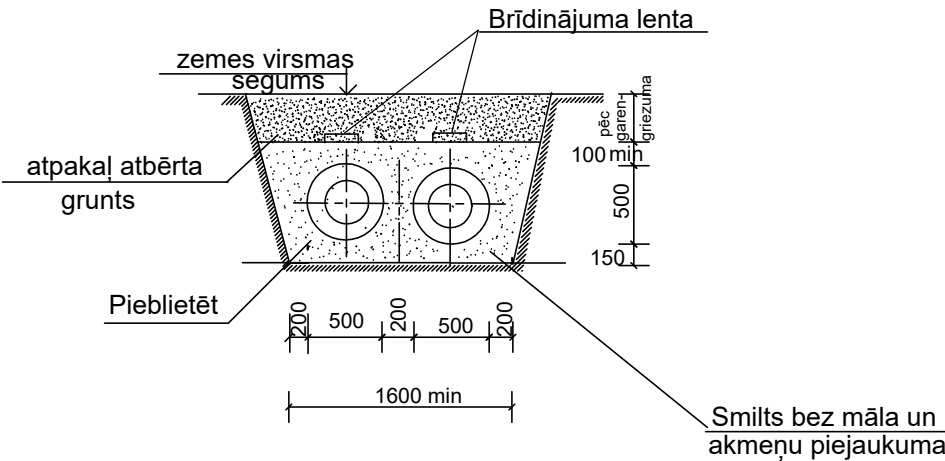

Piezīmes

- Esošo kabelu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas un gāzes ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas ar šurfu.
- Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas, ekspluatācijā ir jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma atzīmēm.

- atkāpe (i) no pamatprojekta
- atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Pieņemtie apzīmējumi:

- igQ₃ltv Smiltis smalka
- igQ₃ltv Vidēji rupja smiltis
- igQ₃ltv Rupja smiltis
- igQ₃ltv Grantaina smiltis
- tQ₄ Uzbērums, smiltis smalka

i-1	Iepriekš noprojektēto 3. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts izbūvēt virs zemes. Kartā 1.2. uzstādīts papildus izolētais kompensators			09.03.2022
i	Sadalīšana kārtās. Izņemts līkums PL15. Paredzēts jaunais līkums 5". Pārvietots mezgls "10". Slīpuma maiņa.			05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums
		Būvobjekta nosaukums		
		Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs
				Siltumtrases garenprofils no PL-13 līdz punktam "2". Izmaiņas
Būvpr.daļ.vad.	A.Čiņajevs		09.03.2022	Pasūtījuma Nr. 18-26-001/2
Proj.	M.Lasinska		09.03.2022	Mērogs Mhor.1:500 Mvert.1:50
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Stadija BP
PAS "Daugavpils siltumtīkli"				Lapas Nr. SAT-9i-1