





CAURUĻVADA IZBŪVE BŪGRĀVĪ  
Tips A

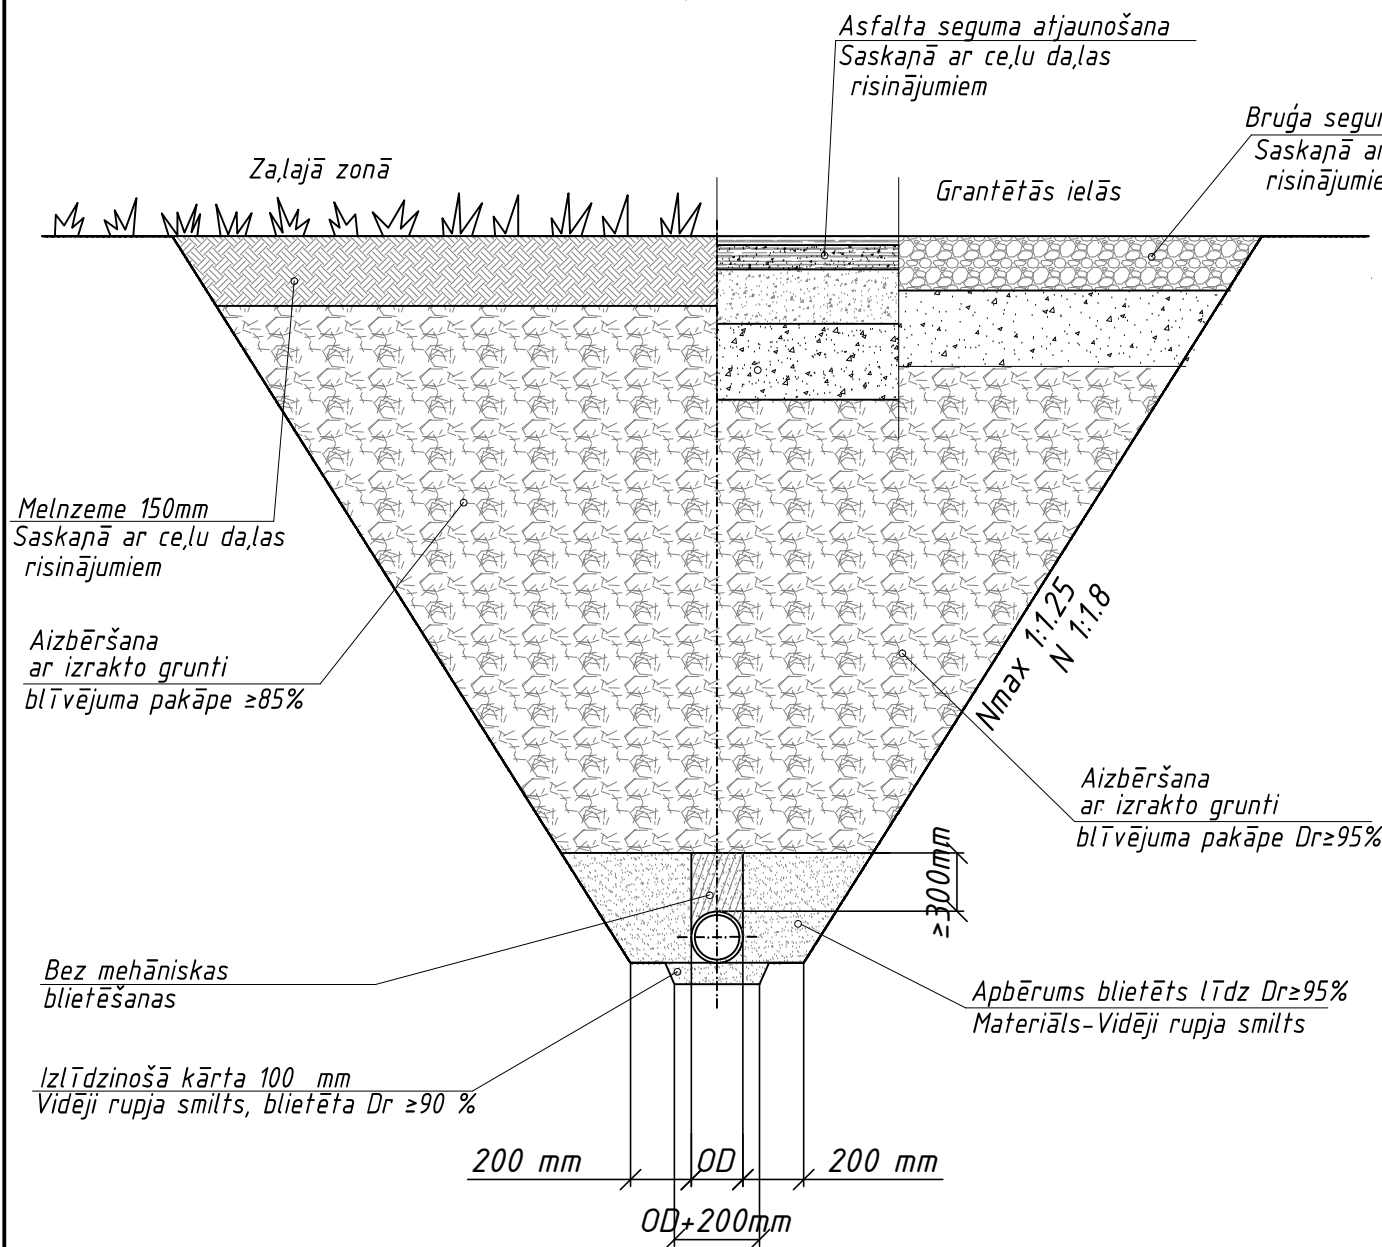

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM  
Tips B

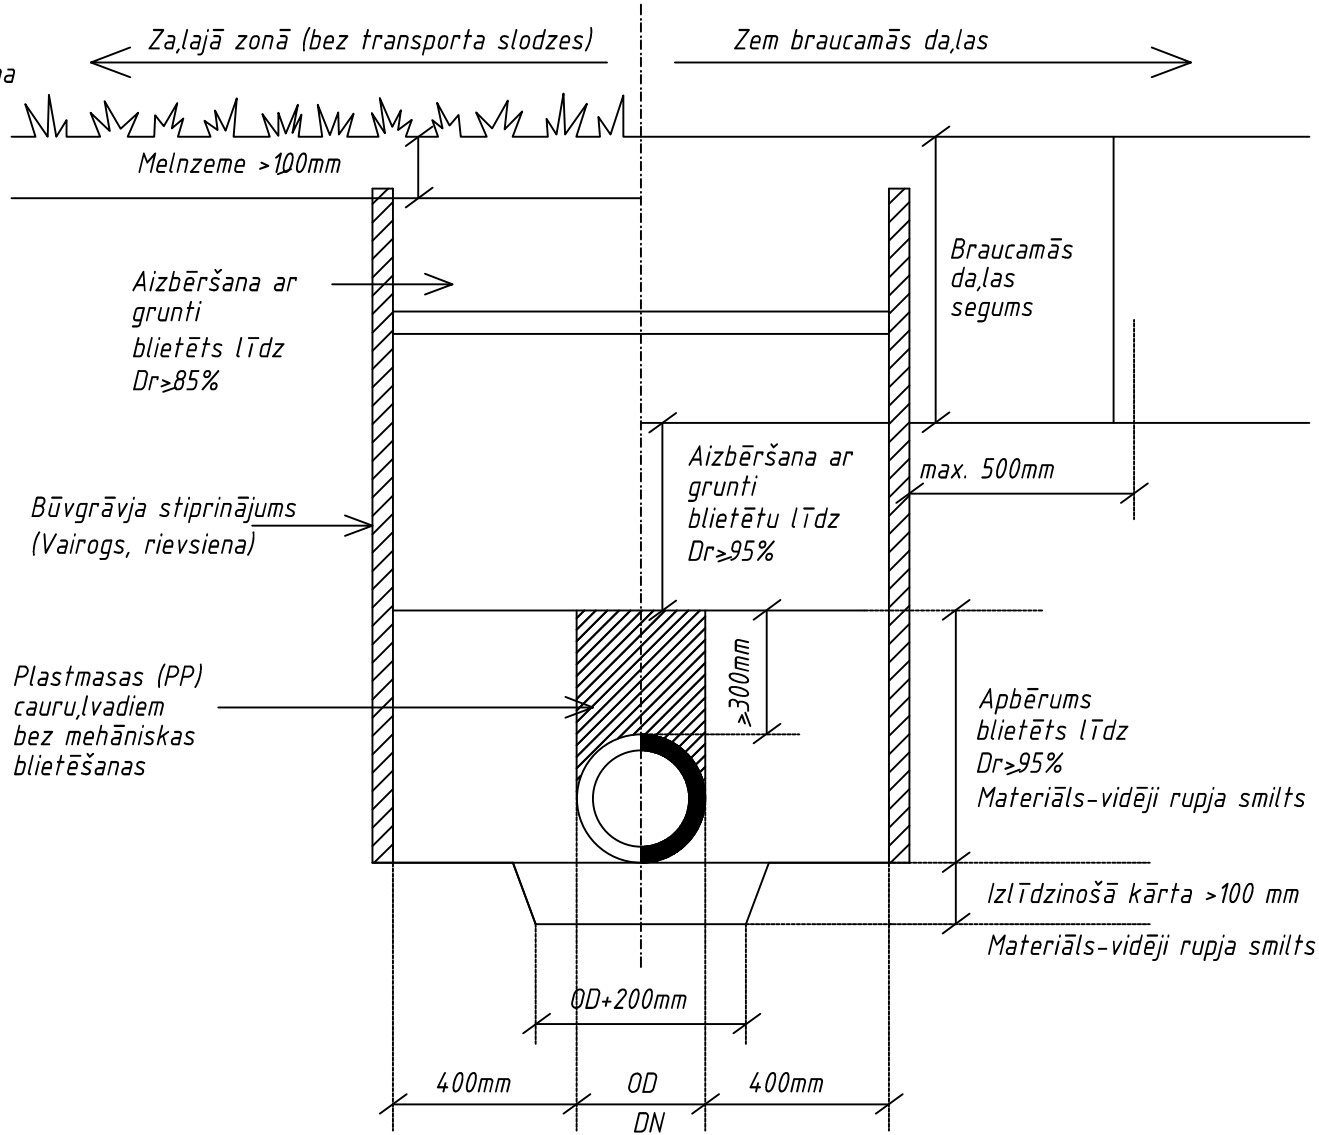

- Apzīmējumi:
- Dr – Standarta blīvums pēc Proktora (%)
  - OD – Ārējais diametrs
- Piezīmes:
- Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem. Izlīdzinošai kārtai un apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēji rupja smiltis.
  - Cauruļvadu uzdevu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamās bedrītes.
  - Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
  - Gruntij kas tiek izmantota izlīdzinošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti cauruļvada ražotāja instrukcijās.
  - Tranšējas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
  - Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalus.
  - Braucamā daļā nepieciešamības gadījumā jāparedz nelabvēlīgās grunts nomaiņa lai sasniegtu norādīto blīvējuma pakāpi.
  - Seguma atjaunošanas parametri norādīti ceļu daļā.

Projektētājs: <div><div>SKA projekts Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202 tāl. 26367042 <a href="mailto:skaprojekts@inbox.lv">skaprojekts@inbox.lv</a></div></div>				Pasūtītājs: <div><div>DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"</div></div>		Pasūtījums: 2-9/59/2018	
Būvobjekts: „Rīgas ielas pārbūve posmā no Cietokšņa ielas līdz Ģimnāzijas ielai, Daugavpils”							
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:  Cauruļvada izbūve būvgrāvī tips A, tips B.		Stadija	Marka un numurs
LKT d.vad.	J.Lapinska		11.2018.			BP	LKT-6
Izstrādāja	J.Lapinska		11.2018.			Mērogs: b/m	
						Arhīva Nr. D-18/12	