


BALSTA SPECIFIKACIJA



Nr.p.k.	Nosaukums	Tips	Skaitis
1	Apgaismes balsts	L-veida	1 gab.
2	Betona pamats	DBP-13	1 gab.
3	Gaismeklis	LED 84W	1 gab.
4	Gumijas blīve		1 gab.
S5	Skrūve	M5x16	32 gab.
S6	Skrūve	M6x25	16 gab.
S7	Skrūve	M6x30	2 gab.
8	Norāde - Zebra	1900x200	6 gab.
8.A	Norāde - Zebra	1400x200	2 gab.
K9	Kronšteins norādēm	200x80	14 gab.
K10	Kronšteins norādēm	200x40	2 gab.

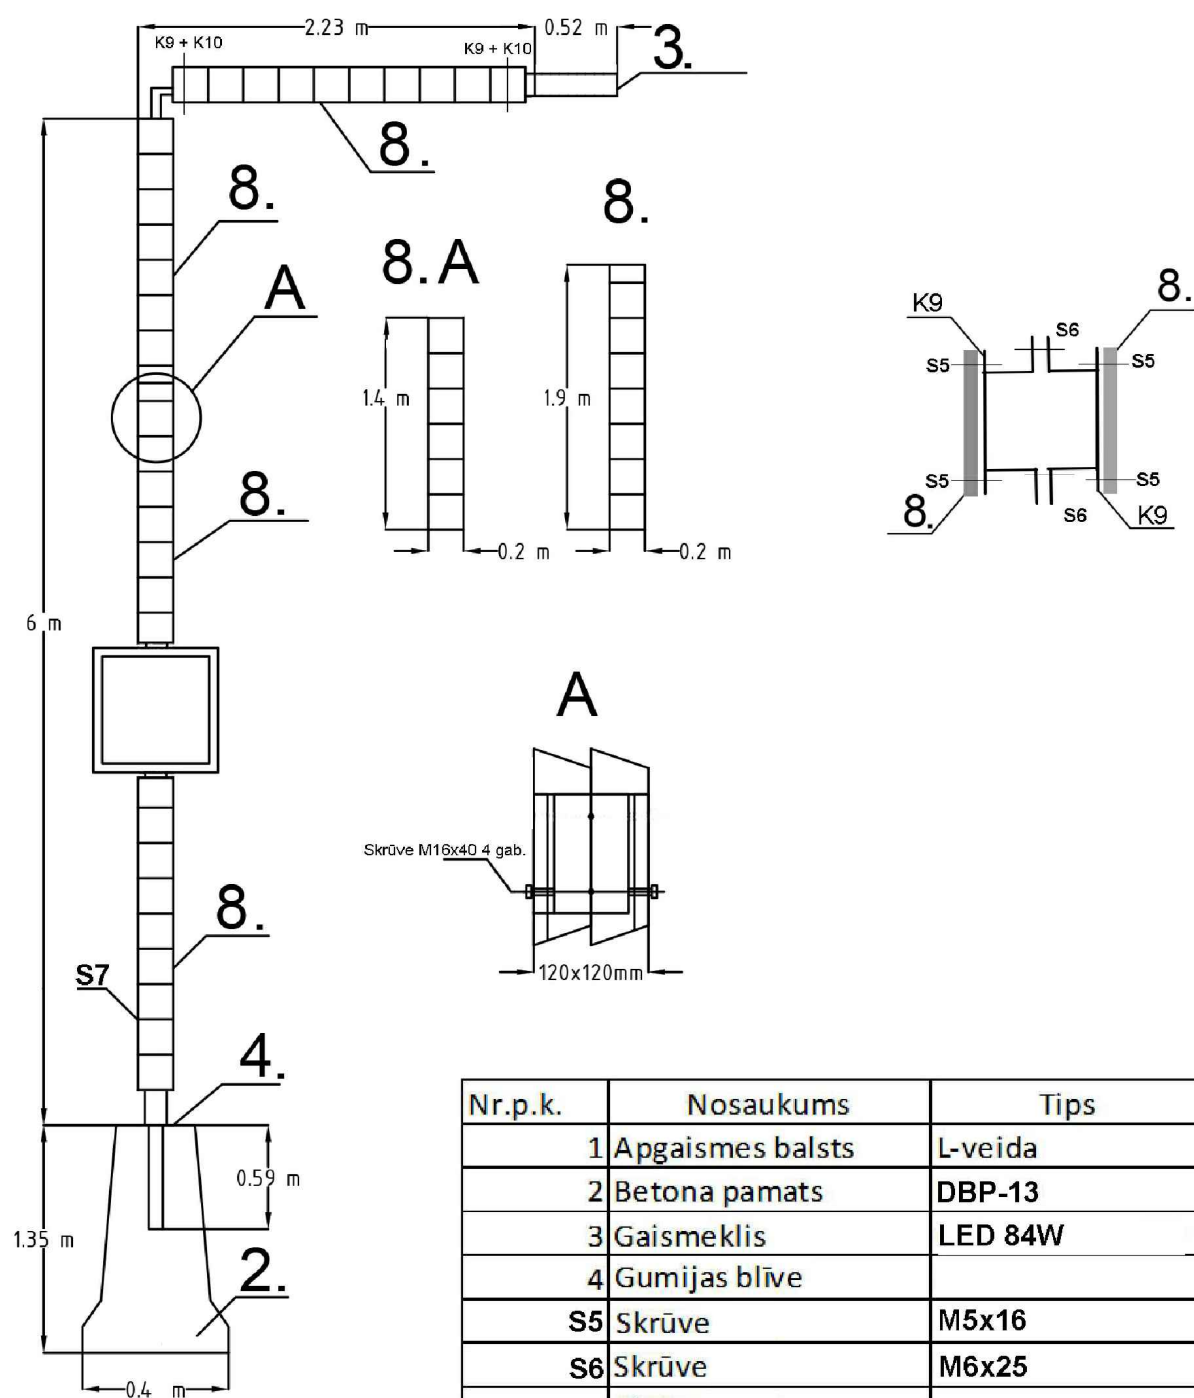

Tehniskie dati

Montāža: uz staba vai uz konsoles ar diametru no 42mm līdz 60mm
Korpuss: augstspiediena liets alumīnijs
Vēja pretestība: 0,039m²
Krāsa: pelēks
Difuzors: rūdīts stikls

Jauda: 220-240V 50/60Hz
Elektriskais pievienojums: max 3x2,5mm² kabelis
Apgaismojuma veids: tiešs

Darba temperatūra: -35° - +45°C
Kalpošanas laiks (L80B10): 80 000 h
Kalpošanas laiks (TM21 L90B10): 60 000 h

Citas priekšrocības: Augsta efektivitāte >100lm/W,
 Moderns dizains, Viegla montāža vienai personai,
Ieteicamais montāžas augstums: 4-8m
Gaismekļa izmēri un svars: 550x250x100mm, 6,8kg

LUXBerry
 Projektēšanas birojs IK "LUXBERRY"
 Mazā Dārza 5-7, Daugavpils, LV-5404
 Tel.: 27059821
 ik.luxberry@gmail.com
 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12767

Pasūtītājs: DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
 Reģ. Nr. 90009547852

Objekts: "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Šaurā ielā, Daugavpilī"

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Balsta un gaismekļa tehniskie dati.					
Proj. vadītājs	J.Kiseļovs		01.10.2018.	PASŪTĪJUMA NR.	RASĒJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Projektētājs	E. Bērziņš		01.10.2018.	LUX-15/2018	ELT	TS	b/m	5	