


## BALSTA SPECIFIKACIJA



Nr.p.k.	Nosaukums	Tips	Skaitis
1	Apgaismes balsts	L-veida	1 gab.
2	Betona pamats	DBP-13	1 gab.
3	Gaismeklis	LED 84W	1 gab.
4	Gumijas blīve		1 gab.
S5	Skrūve	M5x16	32 gab.
S6	Skrūve	M6x25	16 gab.
S7	Skrūve	M6x30	2 gab.
8	Norāde - Zebra	1900x200	6 gab.
8.A	Norāde - Zebra	1400x200	2 gab.
K9	Kronšteins norādēm	200x80	14 gab.
K10	Kronšteins norādēm	200x40	2 gab.

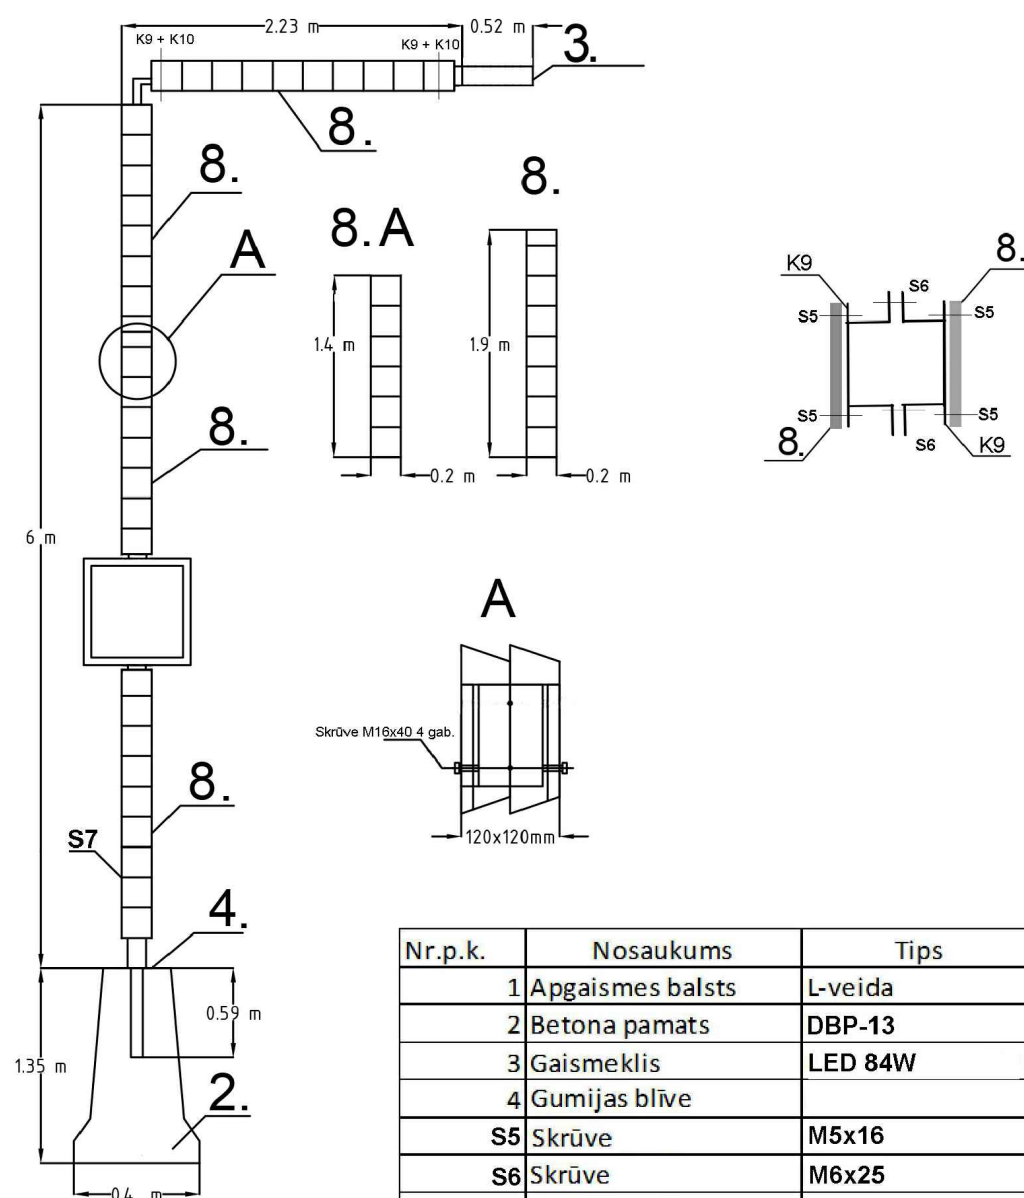

### Tehniskie dati

**Montāža:** uz staba vai uz konsoles ar diametru no 42mm līdz 60mm  
**Korpuss:** augstspiediena liets alumīnijs  
**Vēja pretestība:** 0,039m<sup>2</sup>  
**Krāsa:** pelēks  
**Difuzors:** rūdīts stikls

**Jauda:** 220-240V 50/60Hz  
**Elektriskais pievienojums:** max 3x2,5mm<sup>2</sup> kabelis  
**Apgaismojuma veids:** tiešs

**Darba temperatūra:** -35° - +45°C  
**Kalpošanas laiks (L80B10):** 80 000 h  
**Kalpošanas laiks (TM21 L90B10):** 60 000 h

**Citas priekšrocības:** Augsta efektivitāte >100lm/W,  
 Moderns dizains, Viegla montāža vienai personai,  
**Ieteicamais montāžas augstums:** 4-8m  
**Gaismekļa izmēri un svars:** 550x250x100mm, 6,8kg

SIA "LATGALES ENERGOBŪVE"  
 Reģ. Nr.41503045569  
 Daugavpils, Varšavas iela 13

**Pasūtītājs:** DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"  
 Reģ. Nr. 90009547852

**Pasūtījums:**  
 D1/2021

**Objekts:** Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā  
 (Liela Dārza ielas rajonā), Daugavpilī

			Stadija	Lapa	Lapas
Projektēja	A. Petenkovs	27.04.2021	TS	ELT-5	
Parbāudīja	V. Astamonovs	27.04.2021	Mērogs		B/M
Balsta un gaismekļa tehniskie dati			Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.6249-R		