


BALSTA SPECIFIKACIJA



Nr.p.k.	Nosaukums	Tips	Skaitis
1	Apgaismes balsts	L-veida	1 gab.
2	Betona pamats	DBP-13	1 gab.
3	Gaismeklis	LED 84W	1 gab.
4	Gumijas blīve		1 gab.
S5	Skrūve	M5x16	32 gab.
S6	Skrūve	M6x25	16 gab.
S7	Skrūve	M6x30	2 gab.
8	Norāde - Zebra	1900x200	6 gab.
8.A	Norāde - Zebra	1400x200	2 gab.
K9	Kronšteins norādēm	200x80	14 gab.
K10	Kronšteins norādēm	200x40	2 gab.

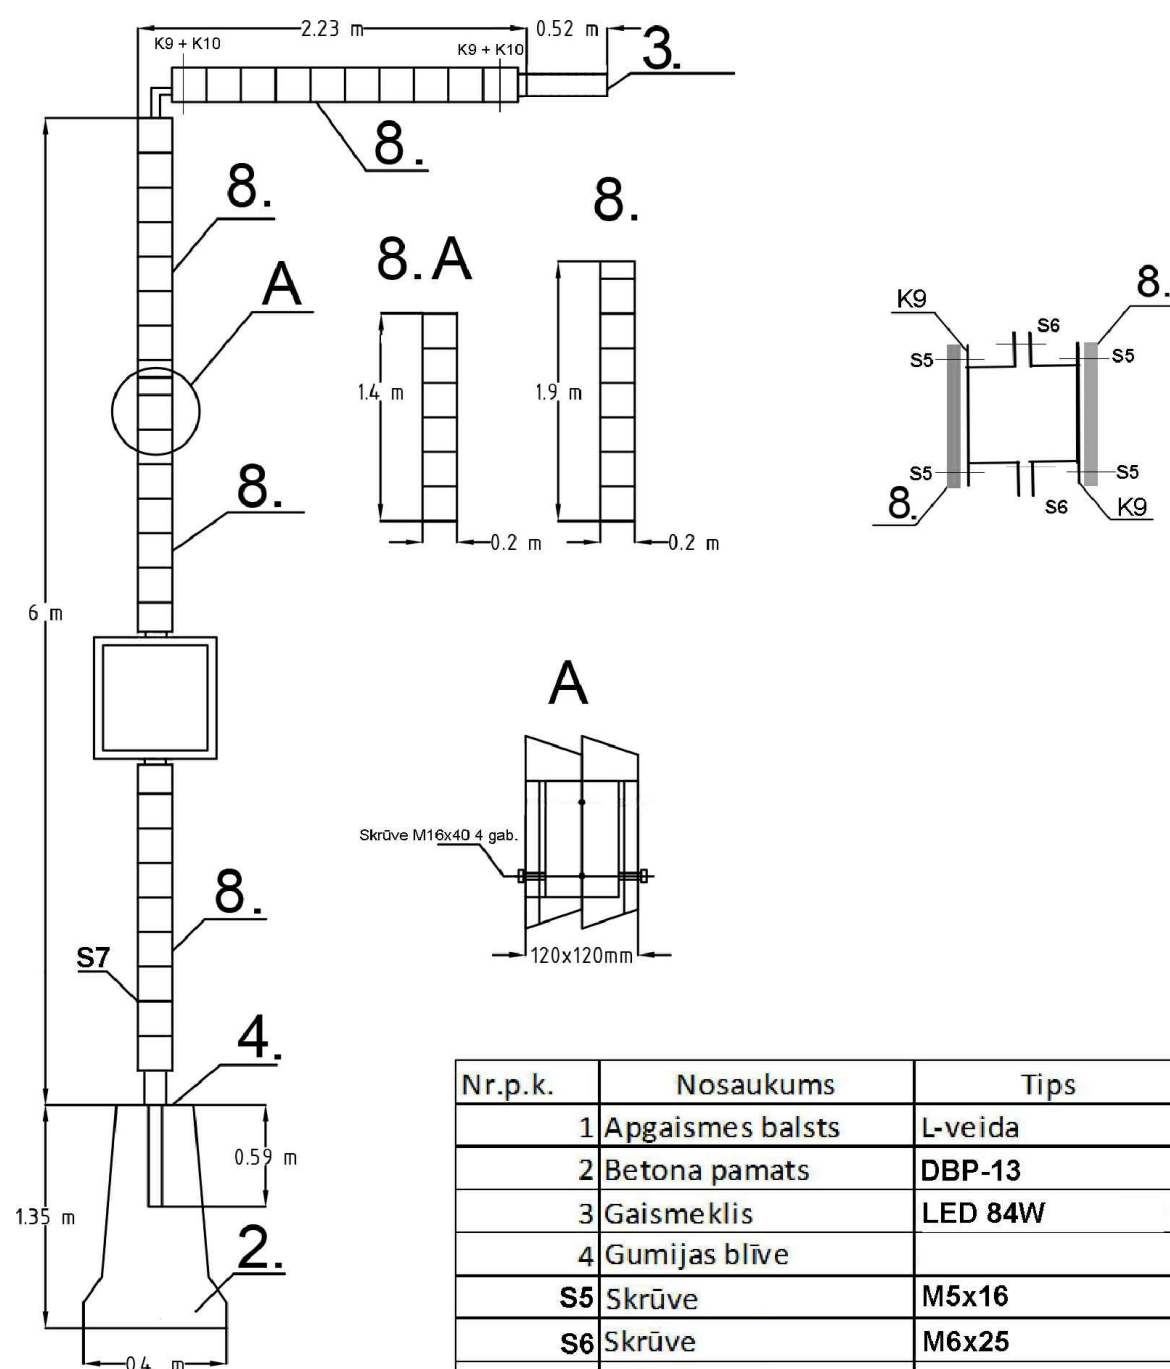

Tehniskie dati

Montāža: uz staba vai uz konsoles ar diametru no 42mm līdz 60mm
Korpuss: augstspiediena liets alumīnijs
Vēja pretestība: 0,039m²
Krāsa: pelēks
Difuzors: rūdīts stikls

Jauda: 220-240V 50/60Hz
Elektriskais pievienojums: max 3x2,5mm² kabelis
Apgaismojuma veids: tiešs

Darba temperatūra: -35° - +45°C
Kalpošanas laiks (L80B10): 80 000 h
Kalpošanas laiks (TM21 L90B10): 60 000 h

Citas priekšrocības: Augsta efektivitāte >100lm/W,
 Moderns dizains, Viegla montāža vienai personai,
Ieteicamais montāžas augstums: 4-8m
Gaismekļa izmēri un svars: 550x250x100mm, 6,8kg

SIA "LATGALES ENERGOBŪVE"
 Reģ. Nr. 41503045569
 Daugavpils, Varšavas iela 13

Pasūtītājs: DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"
 Reģ. Nr. 90009547852

Pasūtījums:
 D1/2021

Objekts: Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve
 Piekrastes ielā 23, Daugavpilī

			ELEKTROTEHNISKĀ DAĻA		
Projektēja	A. Petenkovs	27.04.2021	Stadija	Lapa	Lapas
Parbāudīja	V. Astamonovs	27.04.2021	TS	ELT-5	
			Mērogs		B/M
			Balsta un gaismekļa tehniskie dati		
			Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.6249-R		