



KSS-1 STACIJAS PLĀNS
M 1:50

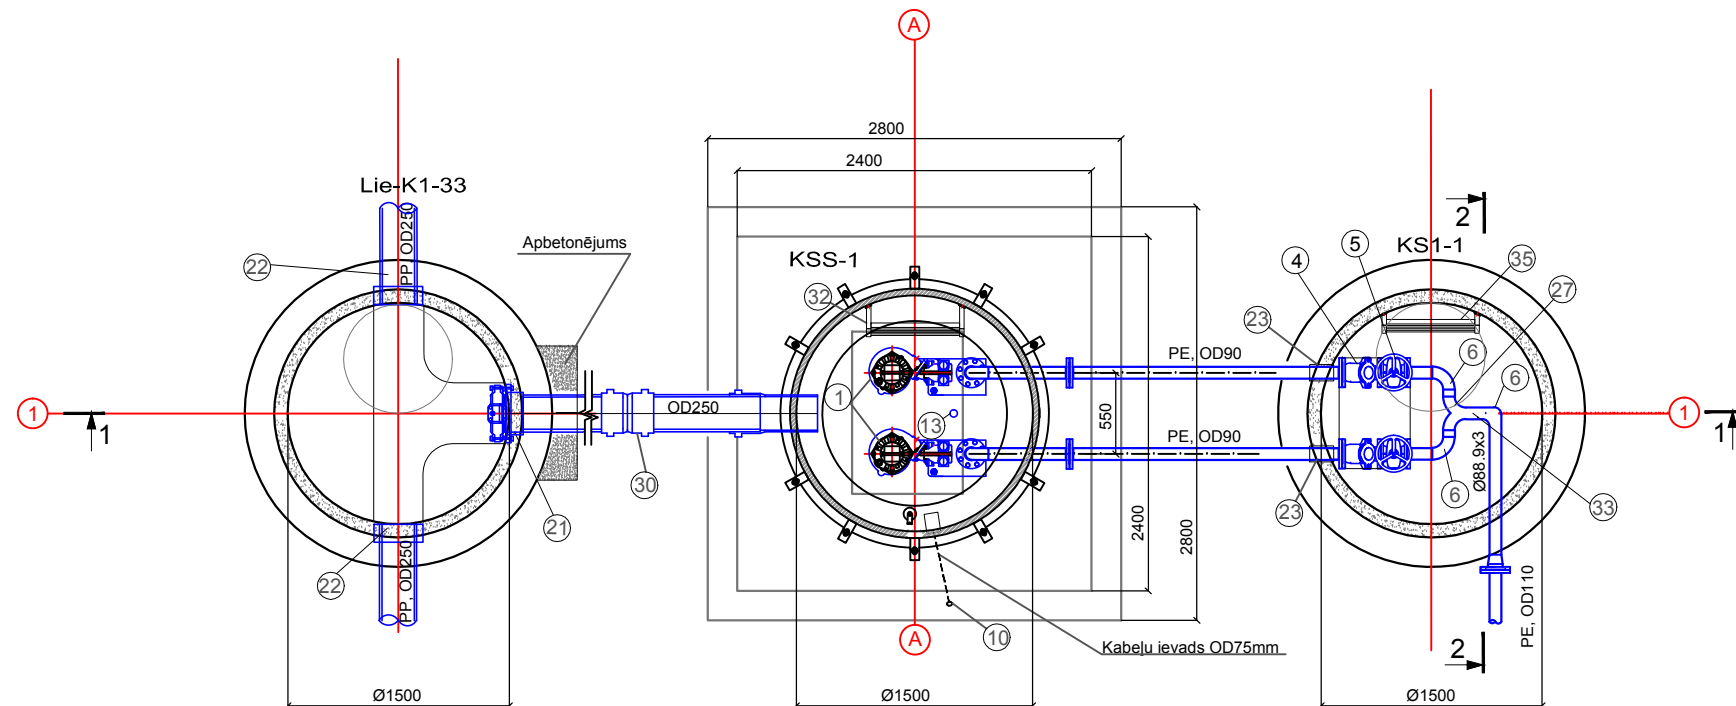

KSS-1 STACIJAS GRIEZUMS 1-1
M B/M

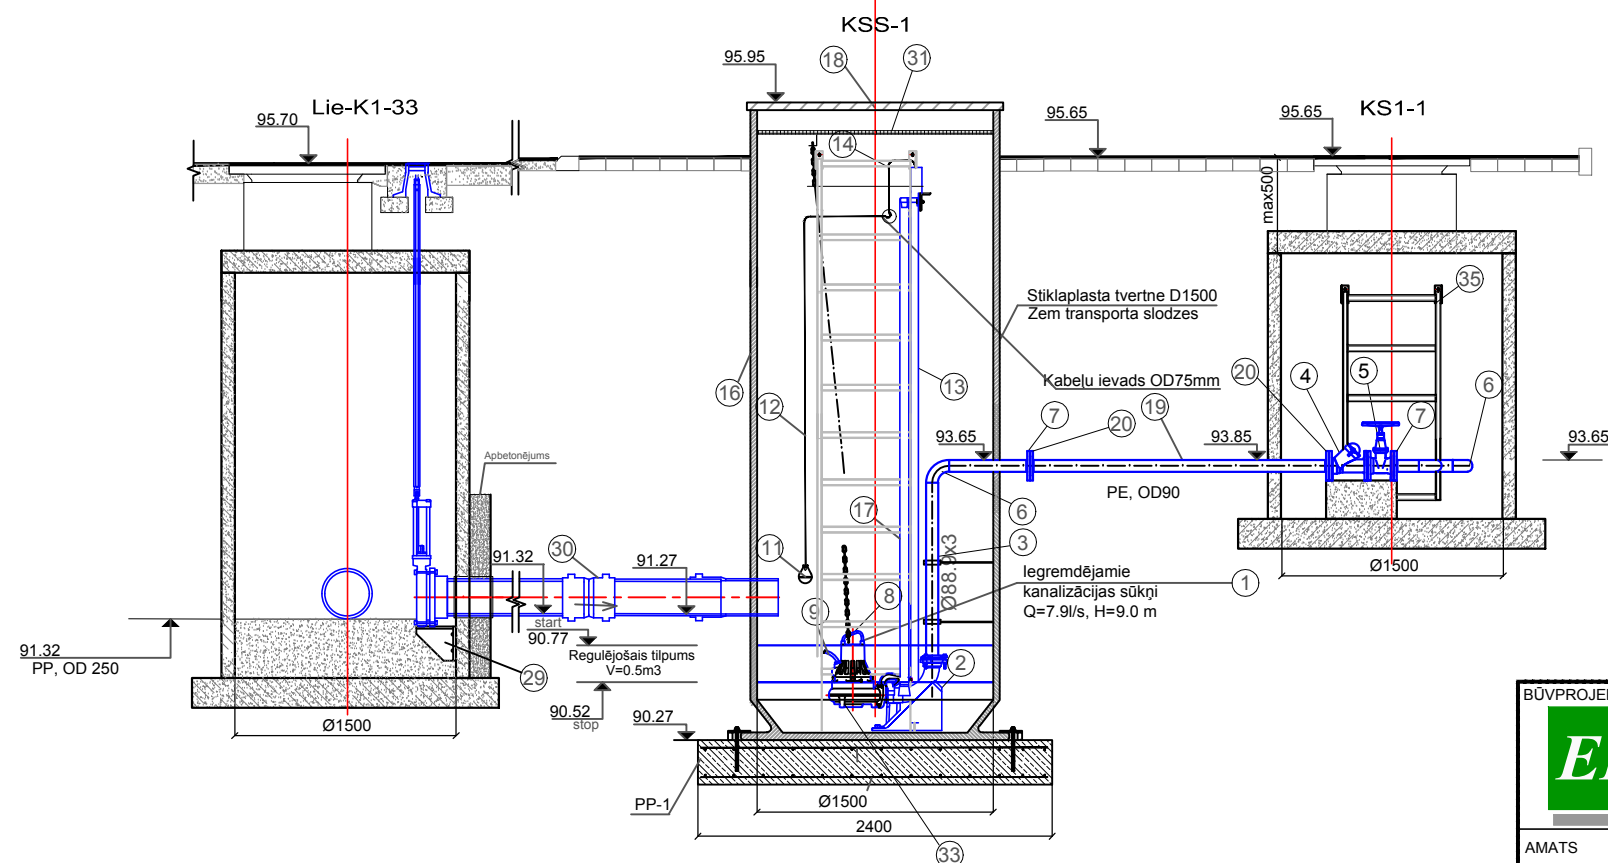

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Iekārta	Skaitis	Piezīmes
1	Iegremdējais sūknis Q _{apr} =7.9 l/s; H=9.0m, P2-2,4kW	2	NP 3085 SH 3- Adaptive 256
2	Sūkņa pēda	2	
3	Nerūsējoša tērauda caurule AISI304, Ø88.9x3	5.5m	
4	Vienvirziena vārsts DN80, PN10	2	
5	Atloku aizbīdnis DN80, PN10	2	
6	Līknis 90 grādi, AISI304, Ø88x3	5	
7	Nerūsējoša tērauda AISI304 atloka pamatne 88.9x3 ar atloku DN80, PN10	4	
8	Pacelšanas ķēde, nerūsējoša tērauda AISI304	2	
9	Sūkņa barošanas kabelis	2	
10	Kabeļa savienojums	2	
11	Pludiņu līmeņa devējs	1	
12	Pludiņu devēja kabelis	1	
13	Caurule ar hidrostatisko spiediena sensoru	1	
14	Hidrostatiskā spiediena sensora kabelis	1	
15	Sūkņa vadības sadale IP 65 ar GPRS vadību	1	
16	Stiklaplasta tvertne d1500, ražota ar tišanas metodi, zem transporta slodzes	1	Ø1500
17	Nerūsējoša tērauda AISI304 vadīklas caurules	4	
18	Plastmasas Materiāla lūka D1500	1	
19	Caurule PE, OD90	4.0m	
20	PE, OD90 atloka pamatne ar atloku DN80, PN10	4	
21	Naža tipa aizbīdnis ar pagarinātājkatu, DN250	1	
22	Aizsargčaula PP caurulei OD250	3	
23	Aizsargčaula PE caurulei OD90	3	
24	Nerūsējoša tērauda AISI304 pāreja 88.9/114.3x3	1	
25	Nerūsējoša tērauda AISI304 atloka pamatne 114.3x3 ar atloku DN100, PN10	1	
26	PE, OD110 atloka pamatne ar atloku DN100, PN10	1	
27	Nerūsējoša tērauda AISI304 trejgabals 88.9x3, PN10	1	
28	Jaudas ievada un uzskaites skapis	1	
29	Aizbīdņa balsts akā pirms sūkņu stacijas	1	
30	Remonta dubultizmava PVC caurulei OD250	1	
31	Pacelama nerūsējoša tērauda AISI304 drošības reste	1	
32	Nerūsējoša tērauda AISI304 trepes	1	
33	Uzdūkšanas vārsts	1	
34	Maksimāla ventilācijas sistēma	1	
35	Nerūsējoša tērauda AISI304 trepes h=2,0 m	1	

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646

PASŪTĪTĀJS:



SIA "Daugavpils ūdens"
REĢ. NR.41503002432, ŪDENSVADA IEL A 3,
DAUGAVPILS, LV-5401

AMATS	UZVārds	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.LOGINOVA		07.2017.
IZSTRĀDĀJA	S.TRJAPKINA		07.2017.
FAILS:			

PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	DŪ-2017/7
MAGISTRĀLO ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU BŪVNICĪBA JUDOVKAS RAJONĀ, DAUGAVPILĒ. KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS	STADIJA:	MBP
	MARKA:	TN
	LAPAS NR.:	3
	KOPĒJO LAPU SKAITS:	7
RASĒJUMS: KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJAS KSS-1 PLĀNS.GRIEZUMS.	MĒROGS:	1:50
	ARHĪVA REĢ. NUMURS:

Līdzfinansētājs:



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ