

VS1
(Virtuves sadalne Nr. 1)

$\Sigma P_U = 103 \text{ kW}$ $k = 0.47$
$\Sigma P_A = 49 \text{ kW}$
$\cos \varphi = 0.93$
$\Sigma I_A = 80 \text{ A}$


individuāla
IP30

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE (II kalse)

Potenciālu izlīdzinošā
sadalīnē EBB

Uz zemējuma kontūru

ESOŠĀ

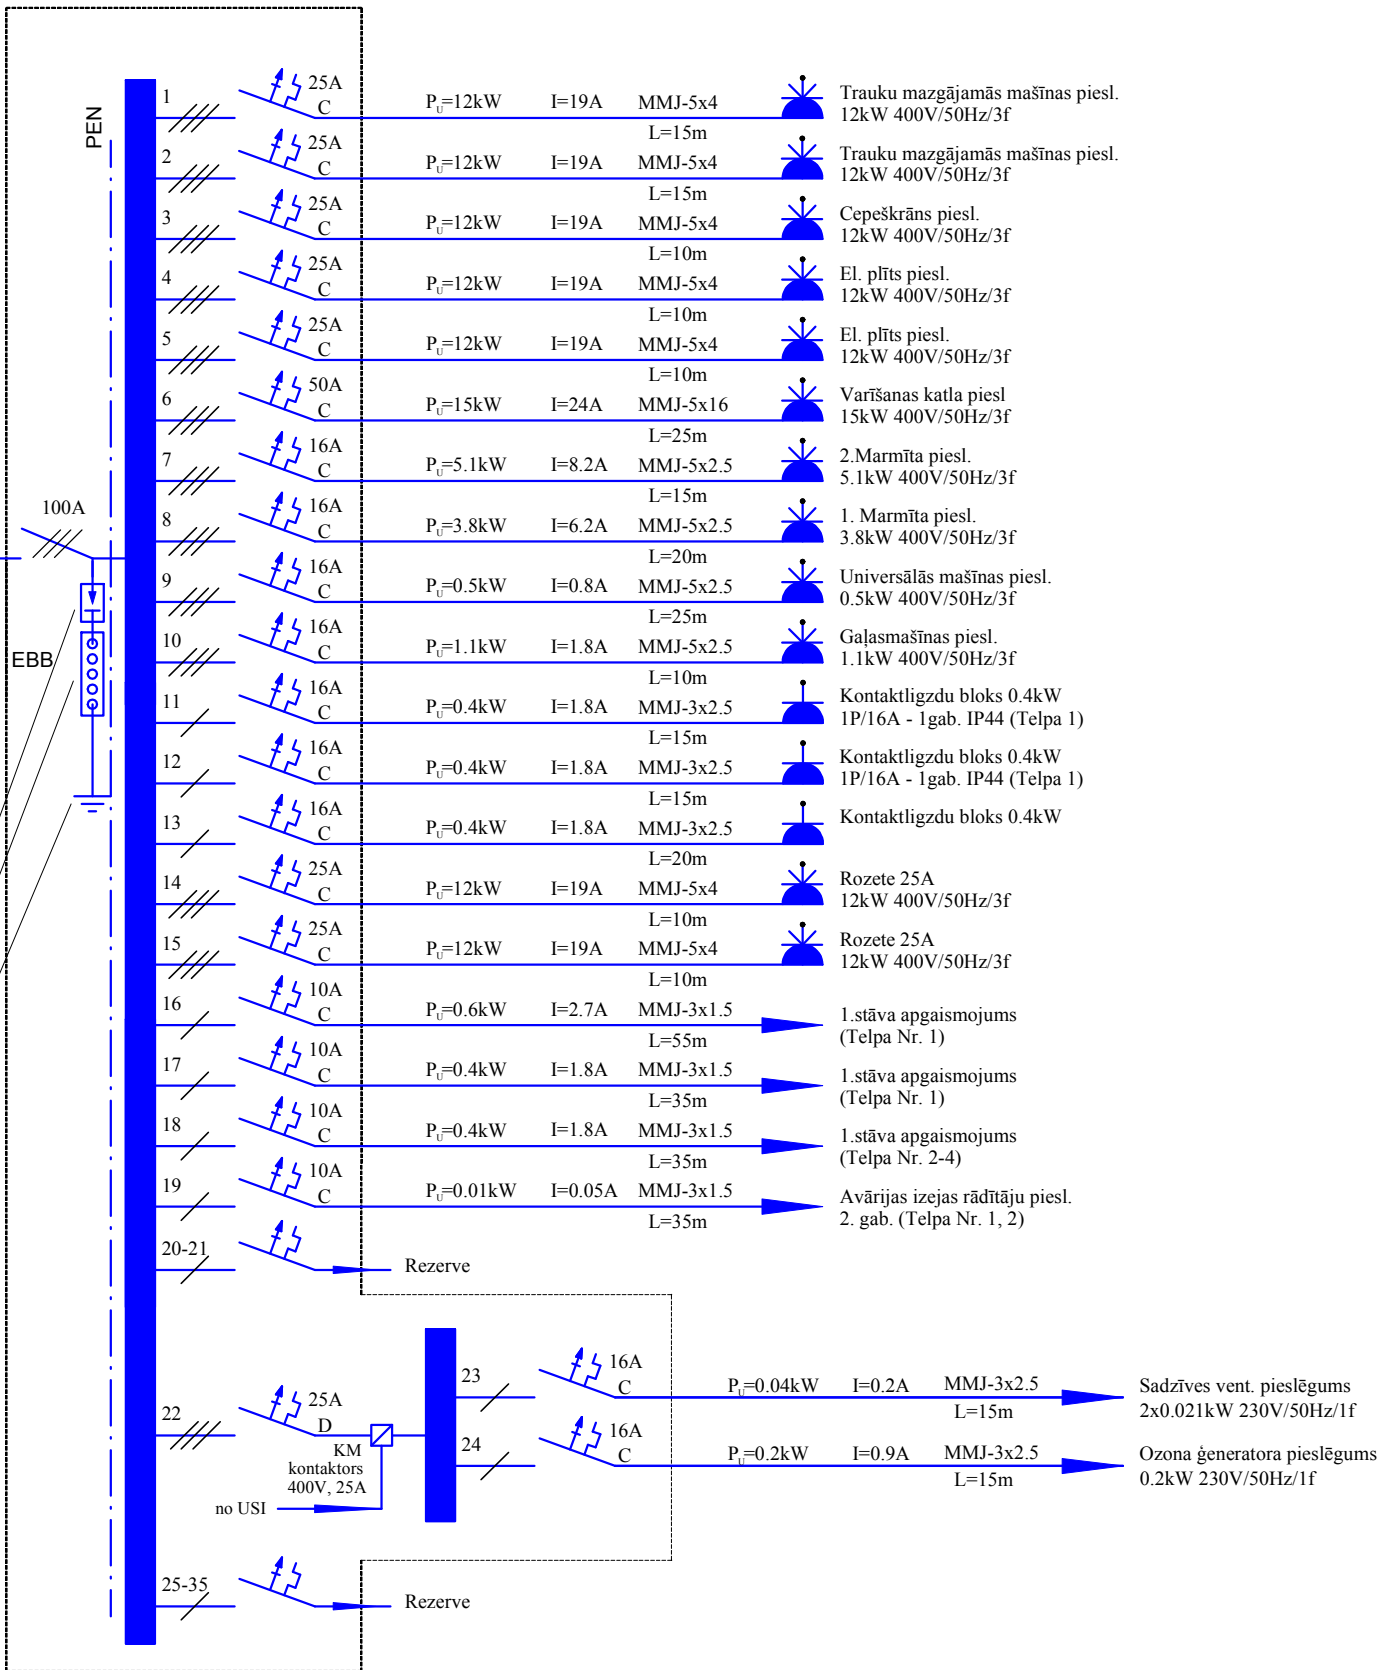

SIA "CAMPAIGN"
Sakas iela 15-2, Rīga, LV-1067
Reģ. Nr. 5000373841
BKR. Nr. 10964R
Tālr.: +371 67319046
E-pasts: sia.campaign@gmail.com



Objekta nosaukums:
Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares
atjaunošana

Adrese:
Aveņu iela 40, Daugavpils

Pasūt. Nr.:

2016/8

BPDV

R. Vanags

Izstrādāja

K. Kaļva

Lapas nosaukums:

VS1 SADALNES SHĒMA

Stadija

BP

Marka

EL

Lapa

5

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000077325

Mērogs:

b/m

Datums:

15.08.2016

Lapas Nr. _____