



Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²
1	Ventilācijas telpa	102.1
2	Kāpņu telpa	17.1
KOPĀ:		119.2

PN1 SILTUMKALORIFERA APSAISTES MEZGLS

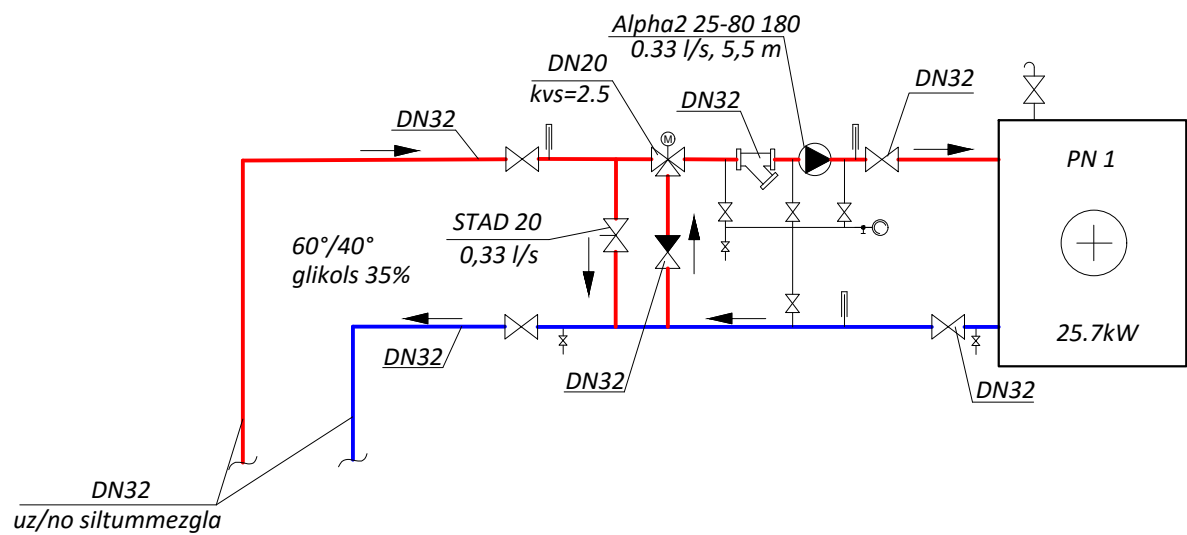

PN1 GLIKOLA REKUPERĀTORA APSAISTES MEZGLA PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

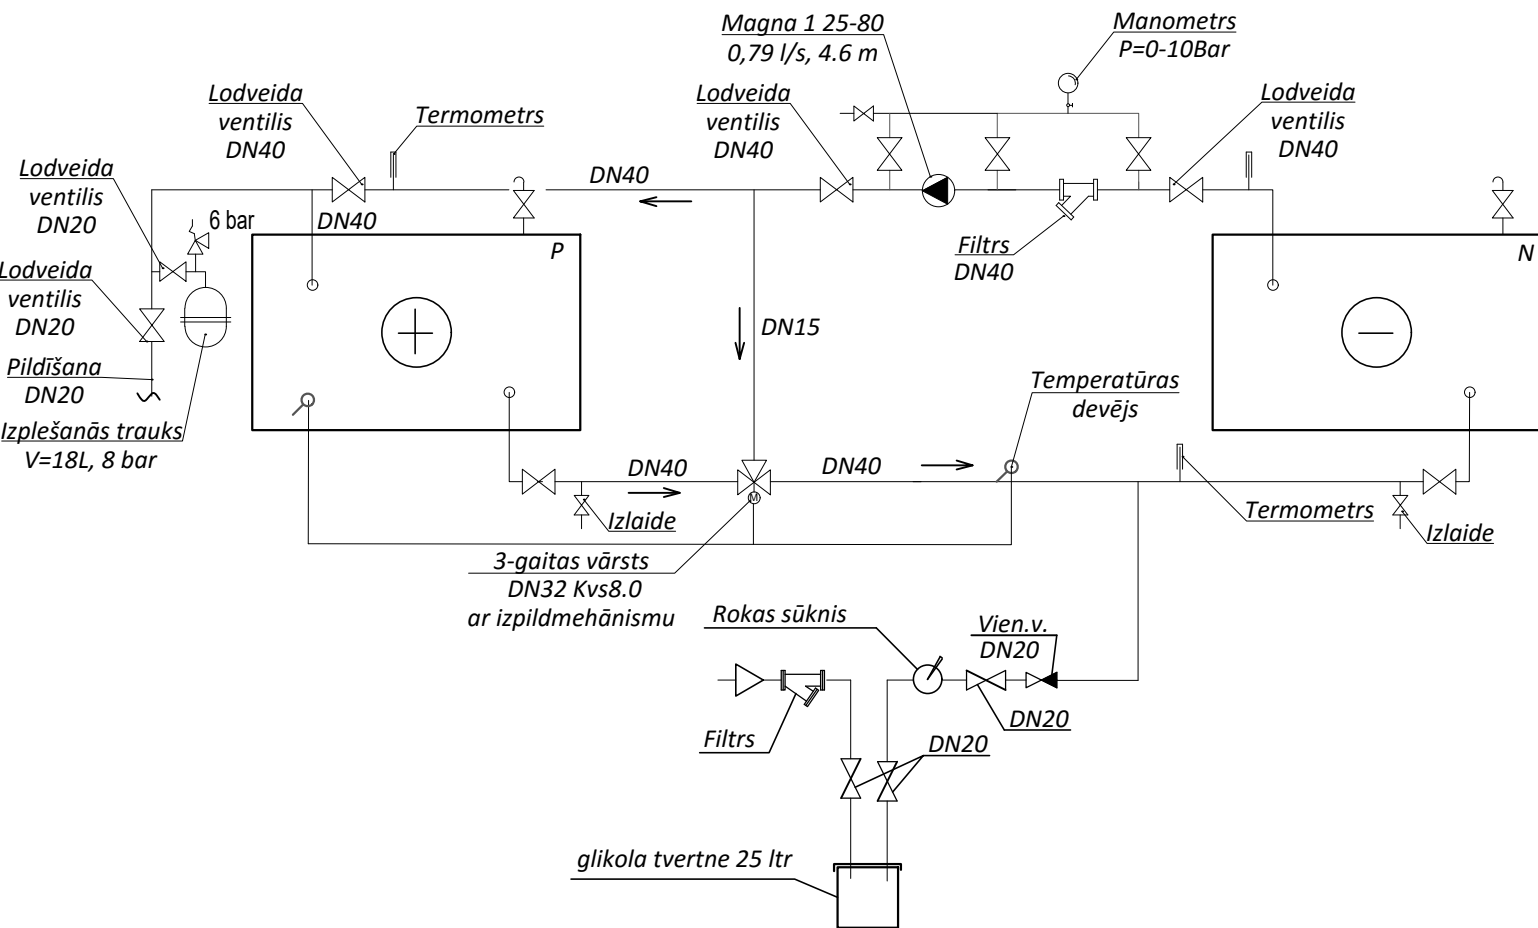

NOSĀCĪTIE APZĪMĒJUMI

- apaļais nosūces gaisa vads
- apaļais pieplūdes gaisa vads
- taisnstūra nosūces gaisa vads
- taisnstūra pieplūdes gaisa vads
- sadzīves ventilators
- taisnstūra ieņemšanas gaisa vads ar izolāciju
- taisnstūra izmešanas gaisa vads

- trīsceļu vārsts ar el.piedziņu
- manometrs ar ventili
- balansēšanas vārsts
- noslēgvārsts
- termometrs
- izlaides ventilis
- automātiskais atgaisotājs
- sietīnfiltrs
- cirkulācijas sūknis
- drošības vārsts

PIEZĪMES

- Ventilācijas sistēmas montāžai tiek lietoti rūpnieciski izgatavoti no cinkotā skārda gaisa vadi.
- Ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus izolēt līdz ventiekārtai ar pretkondensāta izolāciju Insul roll, b= 32 mm.
- Pieplūdes un nosūces gaisa vadus tehniskajā telpā izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 100 mm .
- Pieplūdes nosūces gaisa vadu stāvvadus izolēt ar Paroc Mat Alucoat, b= 50 mm.
- No ventiekārtas paredzēt kondensāta novadišanu uz tuvāko kanalizāciju, pieslēgums caur lodveida sifonu.
- Siltumapgādes cauruļvadus izolēt ar Climaflex, b= 20 mm.
- Ventilim pie izplēšanas trauka jābūt pastāvīgi atvērtam, un tā rokturim ņemtam, un piekarinātam pie krāna kēdē, lai izslēgtu iespēju nejauši aizvērt ventili.
- Siltumapgādes caurules izolēt ar porumijas siltuma izolācijas Armacell SH čaulām.
- Gaisa vadu tīrīšanai paredzēt tīrīšanas lūkas.
- Gaisa izmešanas vadu izvest h= 500 mm virs jumta pārseguma.
- Montējot ventilācijas sistēmas iekārtu, paredzēt apkalpošanas zonu.
- Gaisa vadu un difuzoru piesaistes saskaņot ar dizaina projektu un precizēt montāžas gaitā.
- Vietās kur gaisa vadi šķērso starpstāva pārsegumu, uz gaisa vadiem paredzēt ugunsdrošos varstus un caurumus paredzēt aizpildīt ar hermetizējošiem materiāliem.

SIA "CAMPAIGN" Sakas iela 15-2, Rīga, LV-1067 Reģ. Nr. 50003773841 BKR. Nr. 10964R Tālrunis: +371 67319046 E-pasts: sia.campaign@gmail.com		Objekta nosaukums: Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana	
Daļas vadīt. D. Buliņš		Adrese: Aveņu iela 40, Daugavpils	
Izstrādāja T. Grava		Pasūt. Nr./ Arh. Nr.: 2016/08	
Pārbaudīja M. Zariņš		Lapas nosaukums: Ventilācija. 5.stāva plāna fragments. Tehniskā telpa	
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000077325		Mērogs: 1:100 Datums: 15.08.2016	
		Lapas Nr.: 3	