


Jaunais apkures sistēmas 3.stāva plāns, M1:100

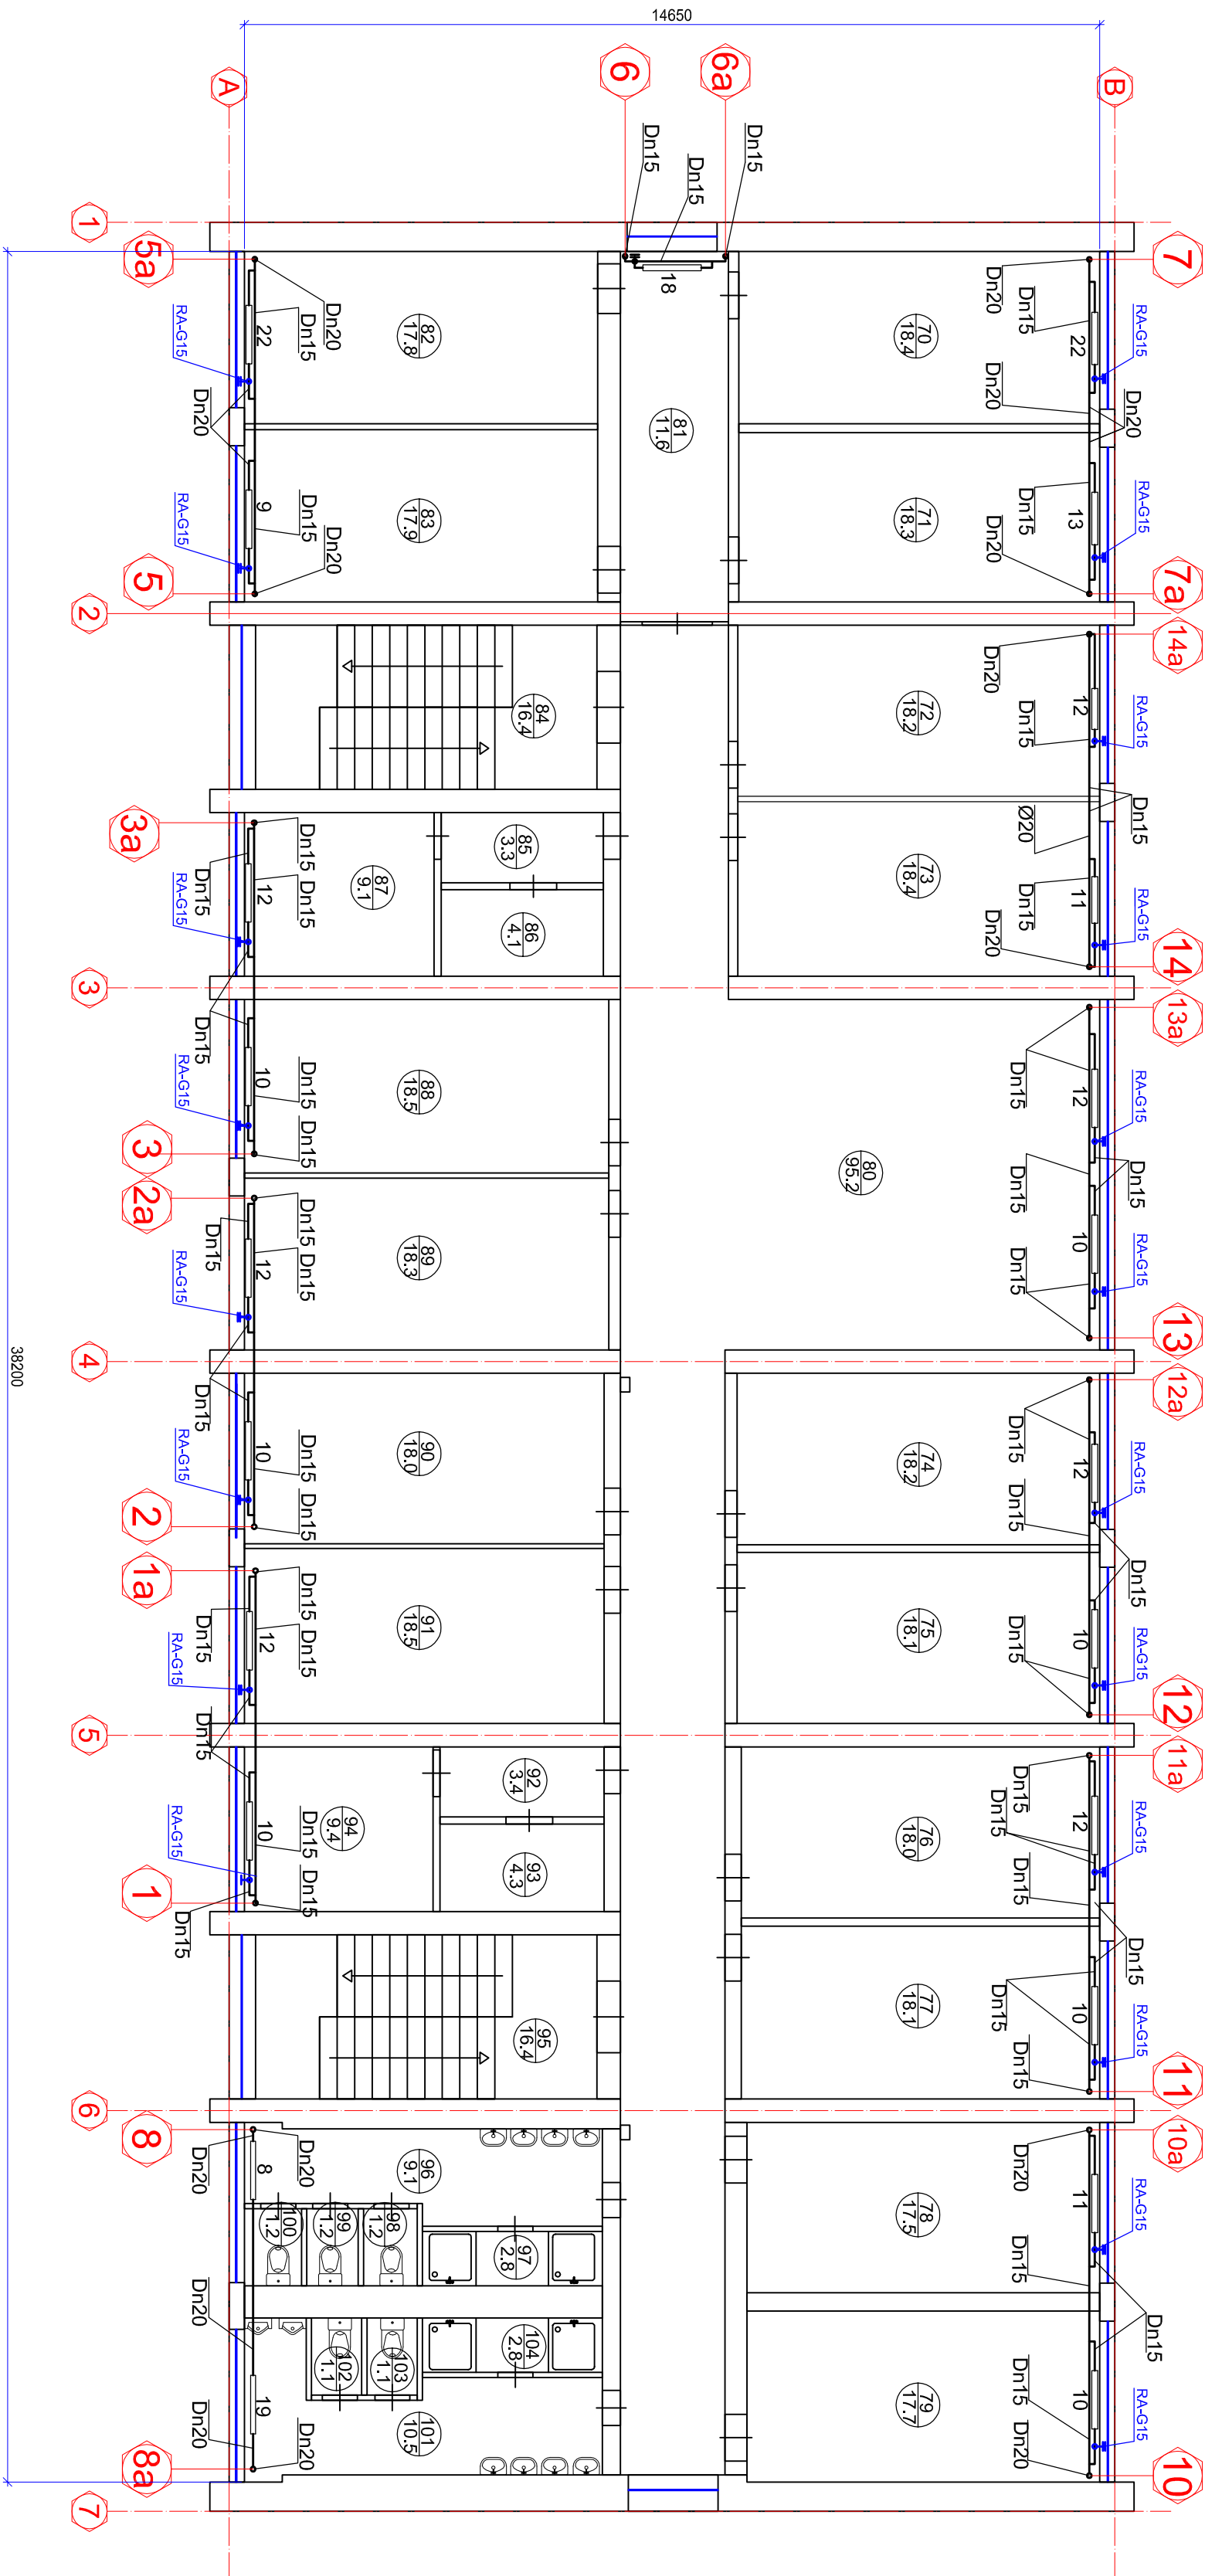

- PIEZĪMES:
1. Apkures sistēmas balansēšanai uz atpakalgotais slāwvadīem paredzēts uzstādīt "Danfoss" AB-QM automātīskos balansēšanas vārstu ar termostātīem QT(apz. ✖)
 2. Apkures sistēmas temperatūras regulēšanai īelpās īr paredzēts uzstādīt termostatīskos ventīļus "Danfoss" RA-G ar termostatīskajām galvām RA2920. (apz. ✖)
 3. Apkures sistēmas turpgāīas slāwvadīem jāuzstādā noslēgvēntīļī. dīamētru īzvēlēītes atbīlīstoī slāwvada dīamētram, (apz. ✖)
 4. Apkures sistēmas īztūkšoīšana paredzēīa ar īztūkšoīšanas krāņu palīdzību, (apz. ✖) un sūkļa palīdzību.
 5. Apkures slīēmas atgāīsoīšanai uzstādīt jāunos atgāīsoīšanas krāņus katrā slīdkērmēnī.

SIA EDOS-M					Pasūtītājs: SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ.Nr.LV40003244634, Juridiskā adrese: Raiņa 31, Daugavpils, LV-5401		Nr.03-06/16	
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R					Objekts: "Sporta bāzes "Dzintariņš" Krīnīdas ielā 41, Daugavpilī, apkures sistēmas atjaunošana"			
Proj. daļes vad. I. Trošina					Jaunais apkures sistēmas 3.stāva plāns, M1:100			
Izstrādāja: E. Kairišs								
					M 1:100		Reģ.Nr.	
							Stādīja	Marķa
							TP	AVK-8