


Jaunais apkures sistēmas 2.stāva plāns, M1:100

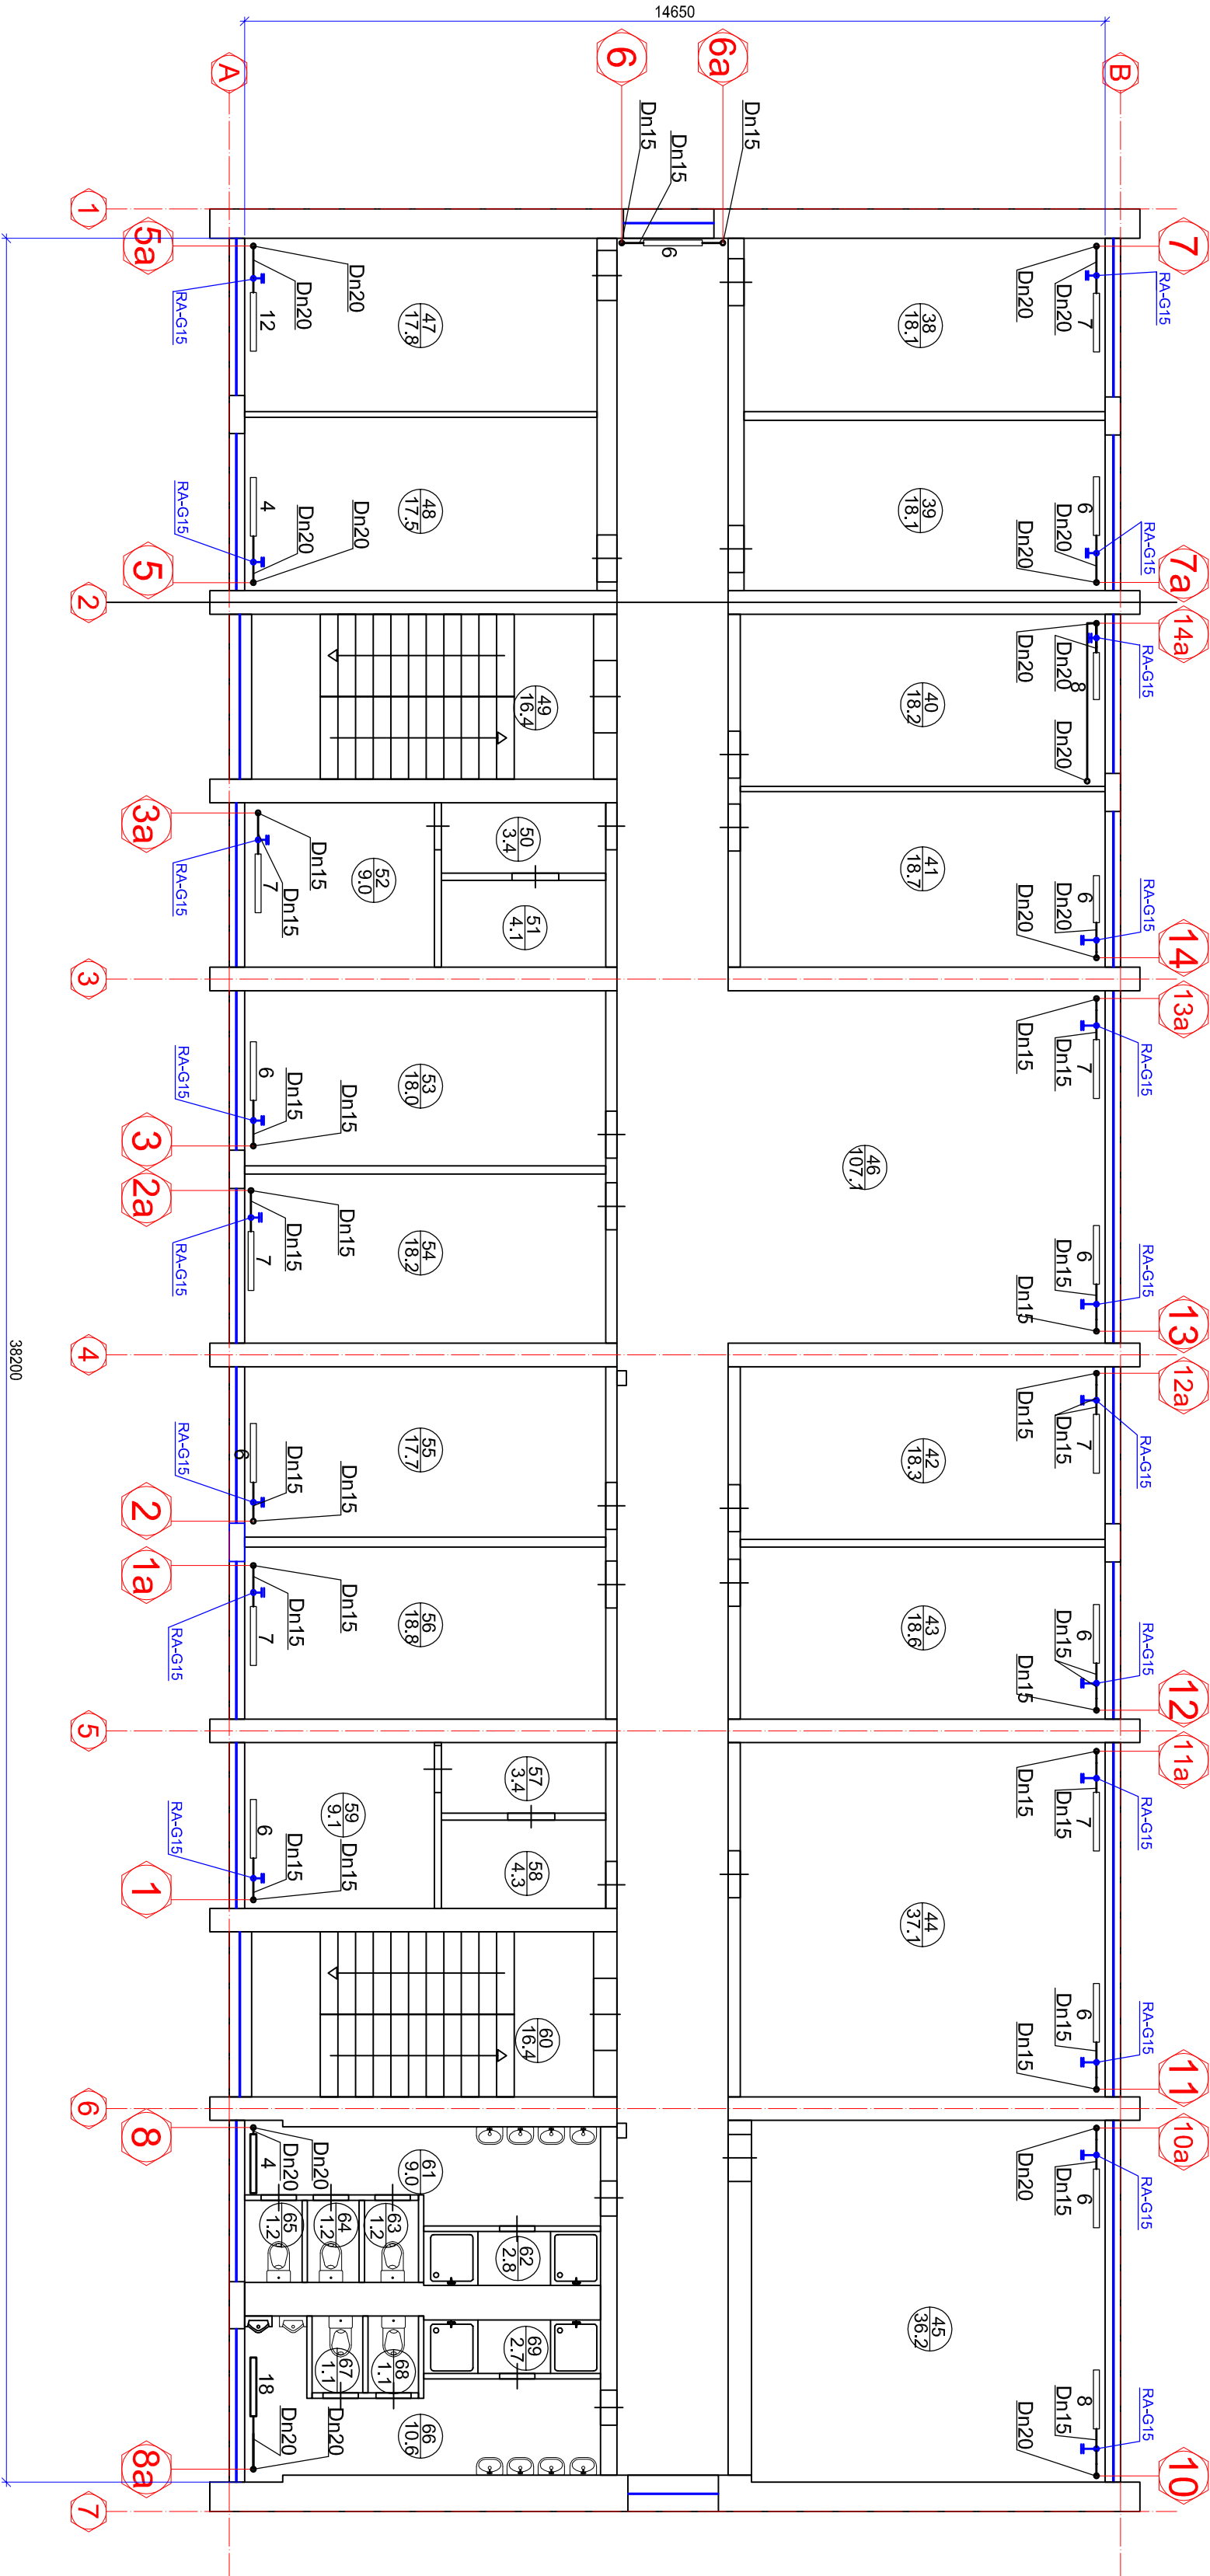

- PIEZĪMES:
1. Apkures sistēmas balansēšanai uz atpakaļgaitas slāwvadiem paredzēts uzstādīt "Danfoss" AB-QM automātiskos balansēšanas vārstu ar termostātiem QT(apz. ✖)
 2. Apkures sistēmas temperatūras regulēšanai ielpās ir paredzēts uzstādīt termostātiskos ventilus "Danfoss" RA-G ar termostātiskajām galvām RA2920. (apz. ✖)
 3. Apkures sistēmas turpgaitas slāwvadiem jāuzstāda noslēgventiļi, diametru izvēlēties atbilstoši slāwvada diametram. (apz. ✖)
 4. Apkures sistēmas iztukšošana paredzēta ar iztukšošanas krānu palīdzību. (apz. ✖) un sūkņa palīdzību.
 5. Apkures sistēmas atgaisošanai uzstādīt jaunus atgaisošanas krānus katrā sildķermenī.

SIA EDOS-M				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ.Nr.LV40003244634,		Nr.03-06/16	
Būvkomersana reģ.Nr. 7773-R				Izstrādātājs: SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ.Nr.LV40003244634,		Nr.03-06/16	
Proj. daļas vadīt. I. Trošina				Objekts: "Sporta bāzes "Dzintariņš" Krimuldas ielā 41, Daugavpilī,		Stādītājs	
Izstrādātāja E. Karišs				apkures sistēmas atjaunošana		TP	
				Jaunais apkures sistēmas 2. stāva plāns, M1:100		Marka	
				M 1:100		Regl. Nr.	
						AVK-7	