


ĀRĒJO SILTUMTĪKLU GARENPROFILS, MH1:100,MV1:500

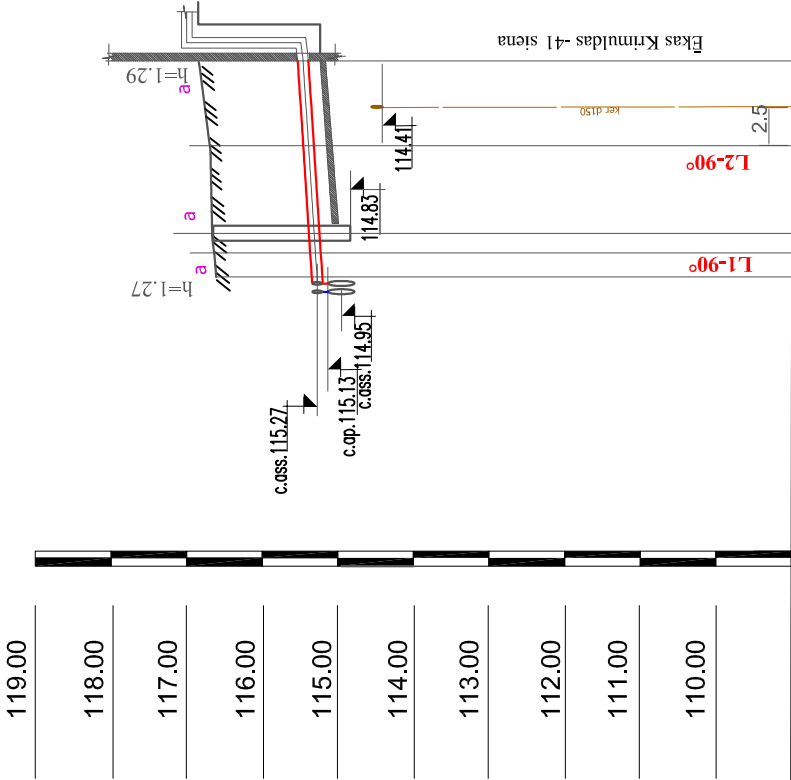


ZEMES VIRSMAS PROJEKTA ATZĪME	116.61	116.62	116.63	116.66	116.82	
ZEMES VIRSMAS ATZĪME DABĀ						
CAURULES IZOLĀCIJAS AUGŠAS ATZĪME	115.34	115.36	115.37	115.44	115.53	
CAURUĻVADA ASS ATZĪME	115.27	115.29	115.30	115.37	115.46	
CAURULES IZOLĀCIJAS APAKŠAS ATZĪME	115.17	115.22	115.23	115.3	115.39	
KRITUMS	0.013					
ATTALUMI, m	14.37					
	1.58	1.29	5.8	5.7	11.28	
TRASES SHĒMA						
BŪVES TIPS CAURUĻVADA DIAMETRS	Kants KL120x60 GOST1074-80* S1,S2 Dn200  Bezkan. likana "POLIURS" S1,S2 Ø60/140					

Mezgls 1  
izolēti perp. t-atzari,  
izolētu vārstu dn 60/140  
ar l servisa krānu dn 32/110  
(tūdens izieces krāns)

APZĪMĒJUMI:

- 1. \* - Atzīmes un diametrus precizēt būvniecības laikā.
- 2. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķersšanas vietās ar projektējamajiem tīkliem precizējami ar šurftēšanu.

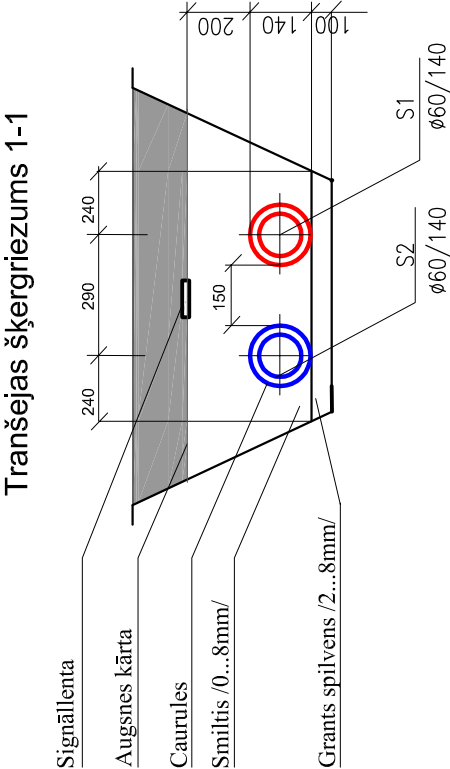

SIA EDOS-M				Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R		Pasūtītājs: SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ.Nr.LV40003244634, juridiskā adrese: Raiņa 31, Daugavpils, LV-5401		Nr.03-06/16					
Proj. daļas vad I. Trosina E. Kairišs Izstrādāja.						Objekts: "Sporta bāzes „Dzintariņš” Ķīrūlūdas ielā 41, Daugavpils apkures sistēmas atjaunošana "							
						Siltumapgāde. Ārējo siltumtīklu garenprofils. , Mh1:100,Mv1:500							
										Stadija		Marka	
										TP		SAT-3	
						Mh1:100,Mv1:500		Reģ. Nr.					